





BYD ZERO EMISSION ECO SYSTEM

AKTUELLE MARKTANTEILE DEUTSCHLAND

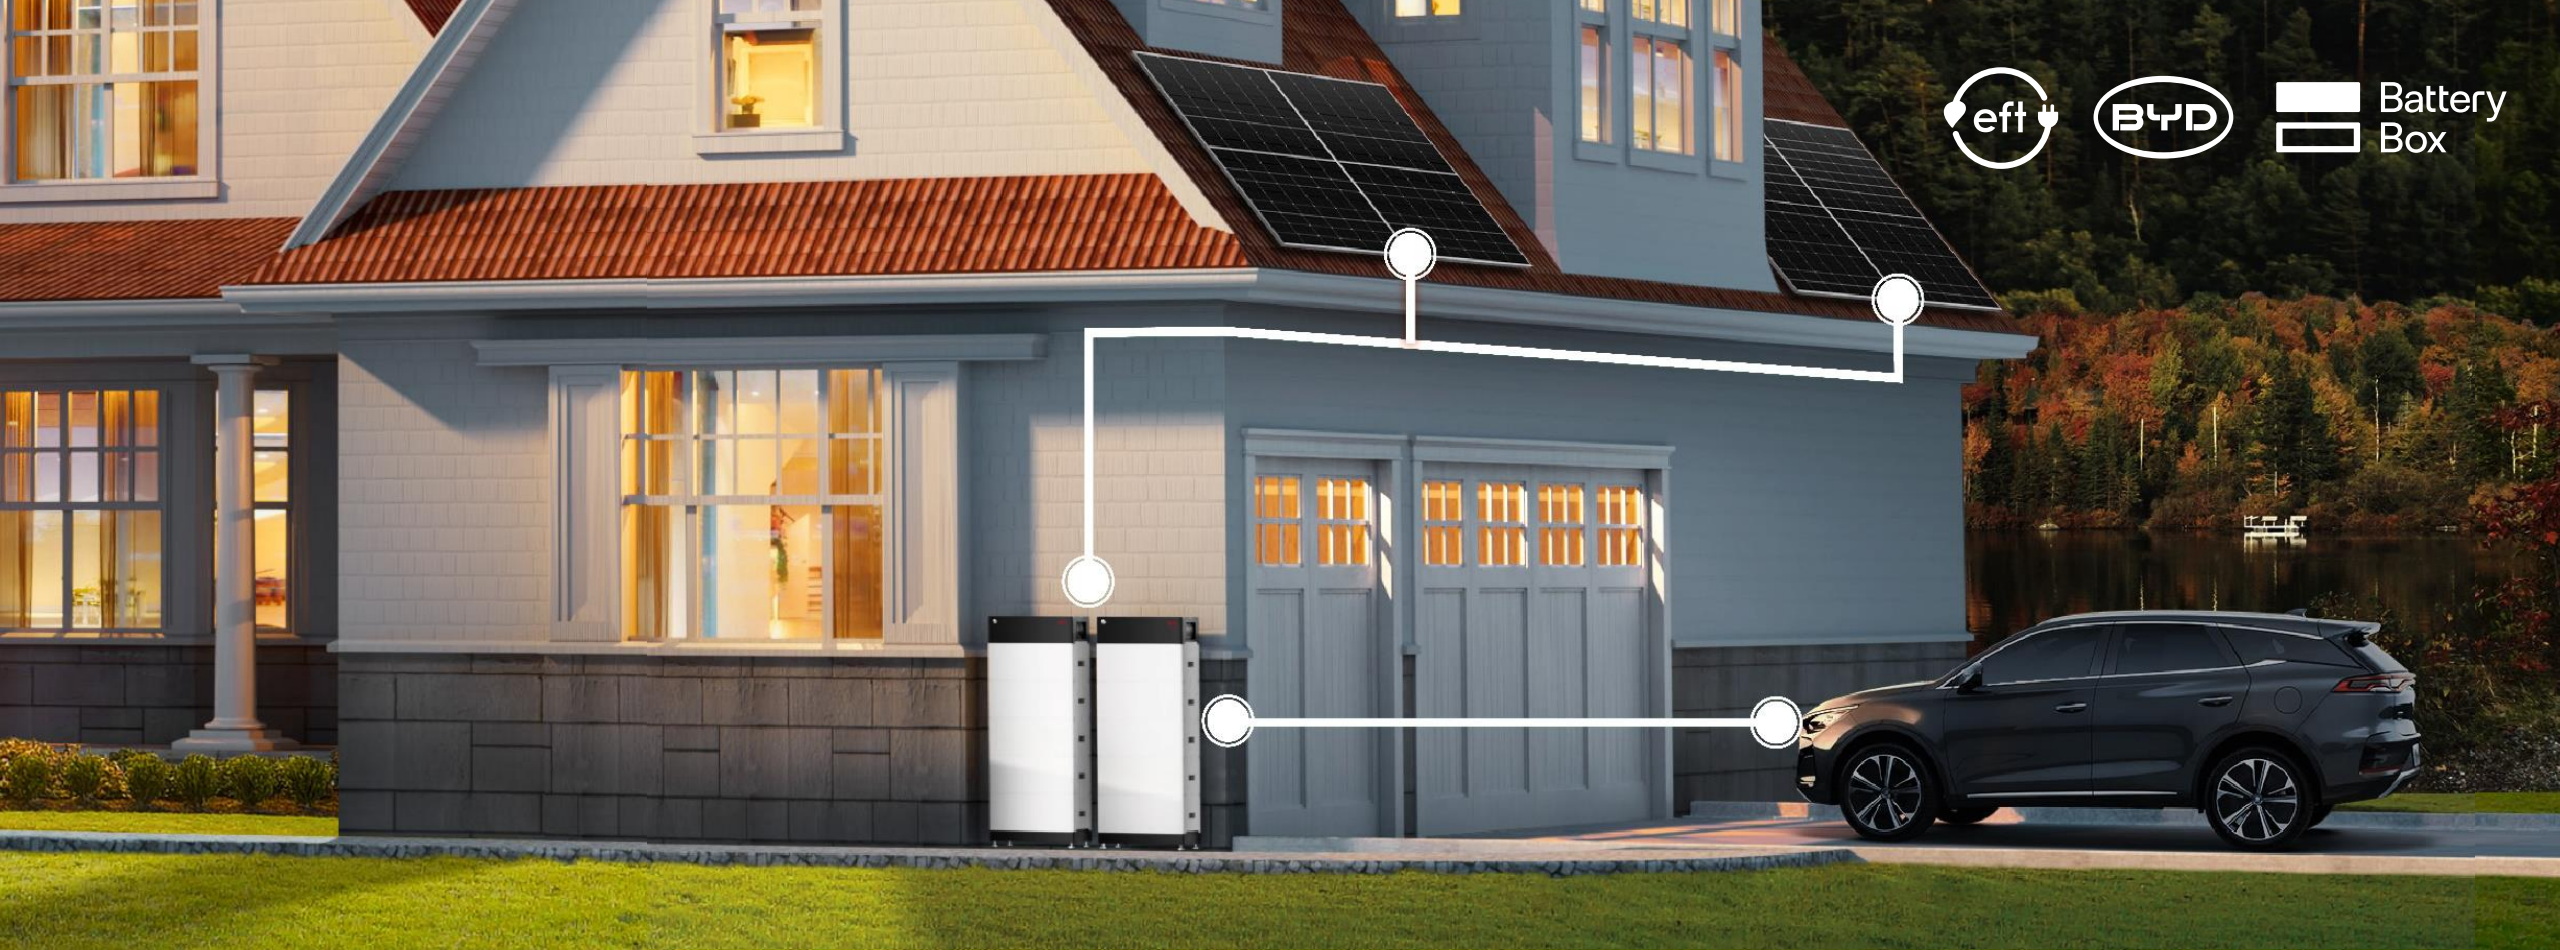


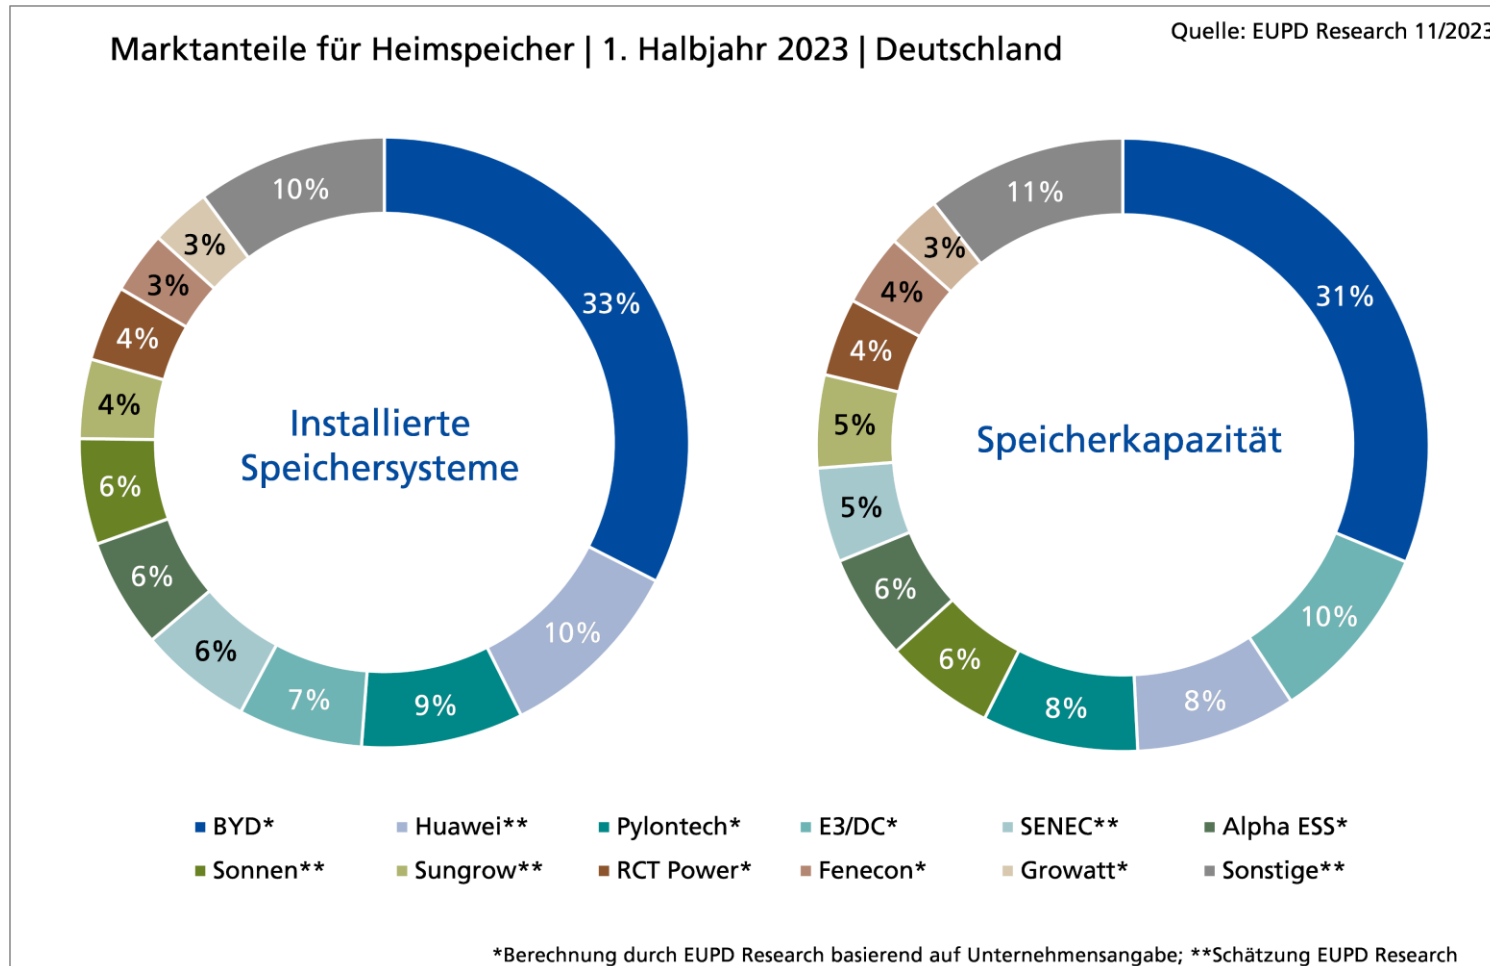

THE BATTERY



BYD BATTERY MILESTONE: 22 JAHRE ERFAHRUNG MIT LFP


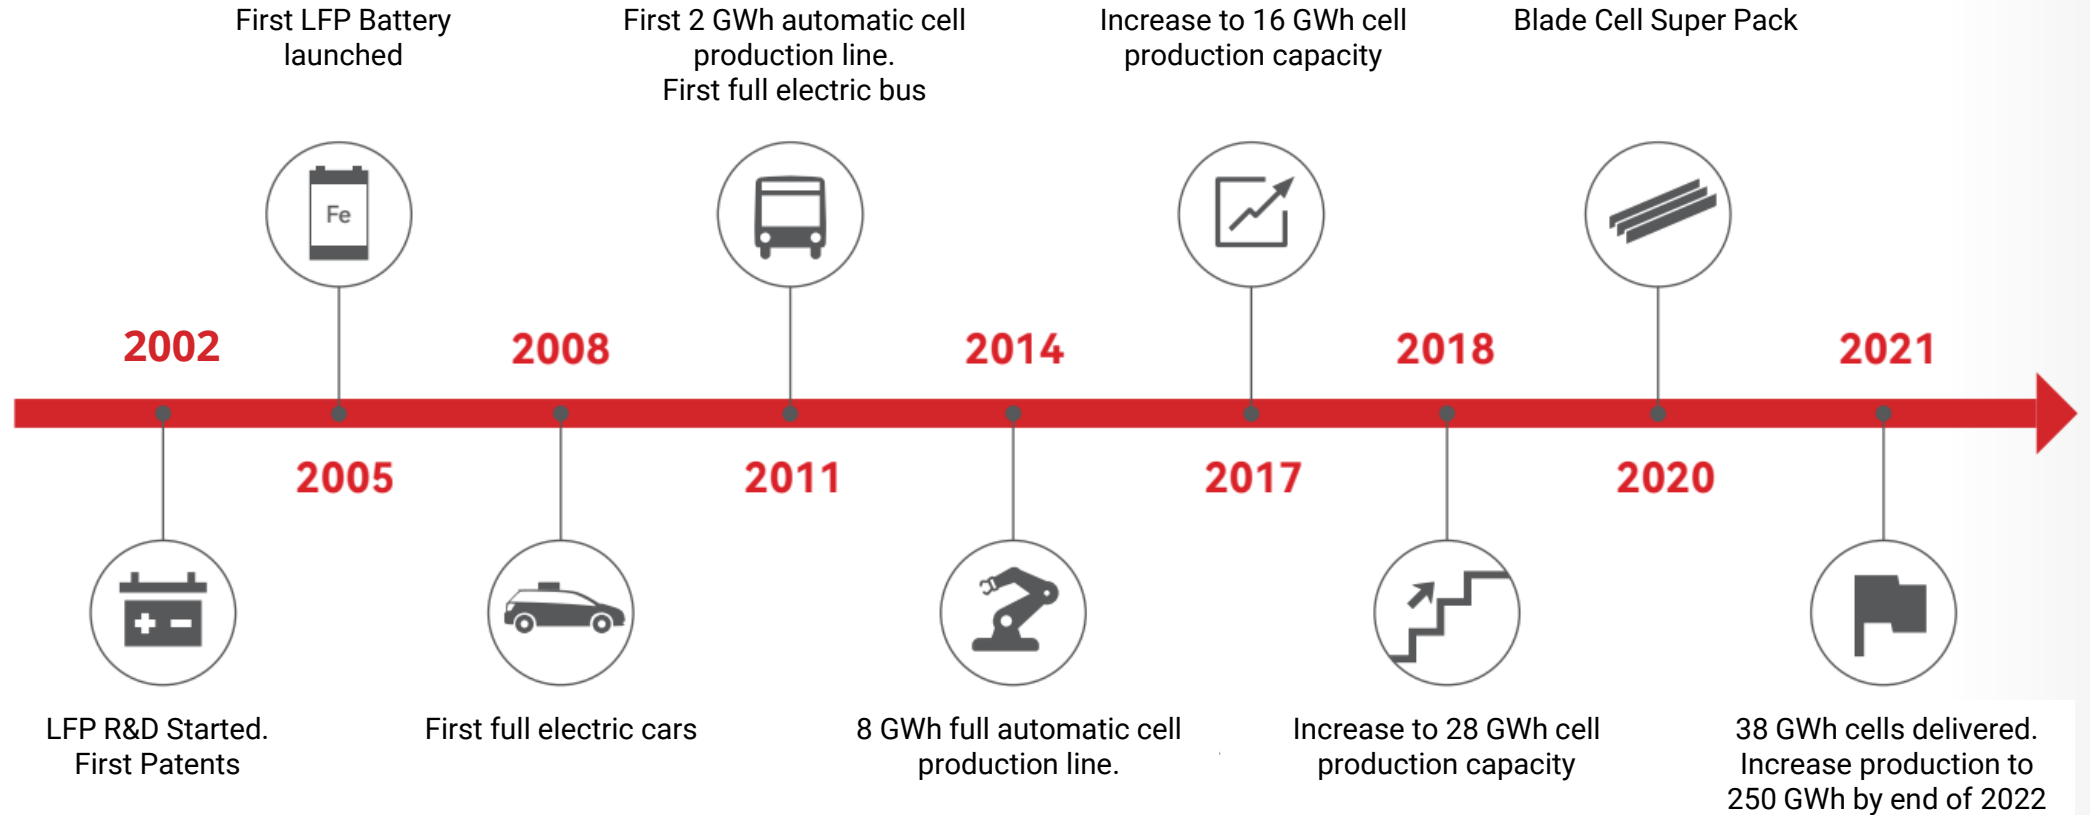




INNOVATIV

60.000 R&D Personal - 11 Research Industries - 35.000 Patent applications


Innovativ.

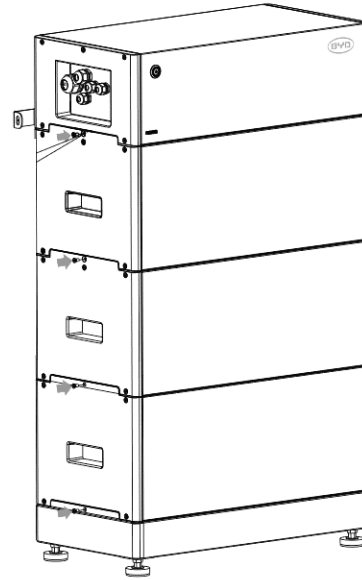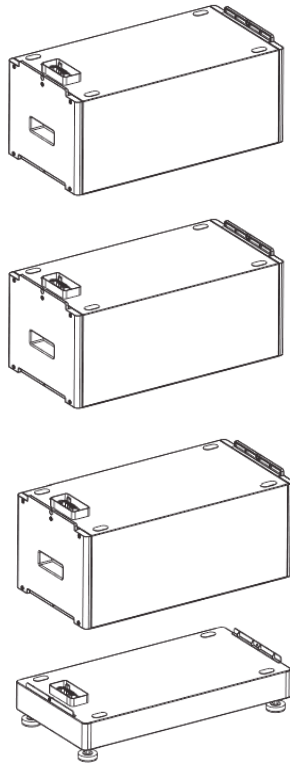


IT'S THE INSIDE THAT MATTERS




**Mineral resources
Development**



Process Development



**BMS R&D
Manufacture**




**Pack R&D
Manufacture**



Recycle


Volle Kontrolle.

Blade Battery

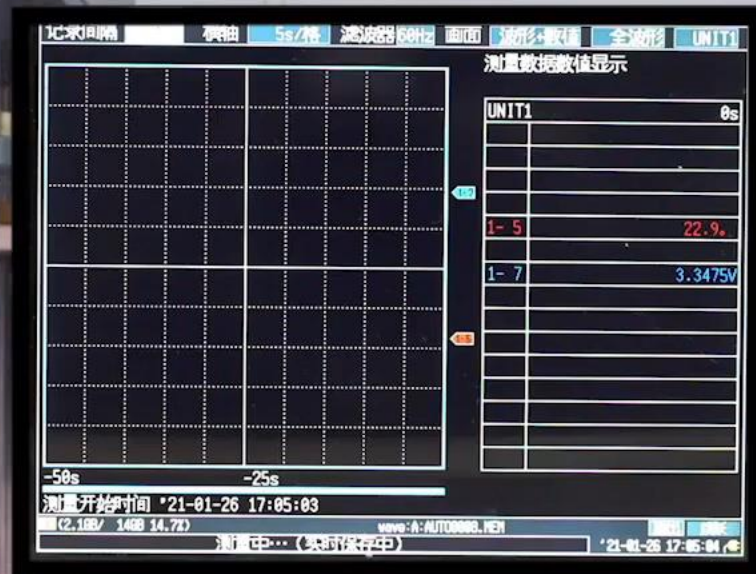

COMPARISON BYD CELL WITH AN NCM CELL



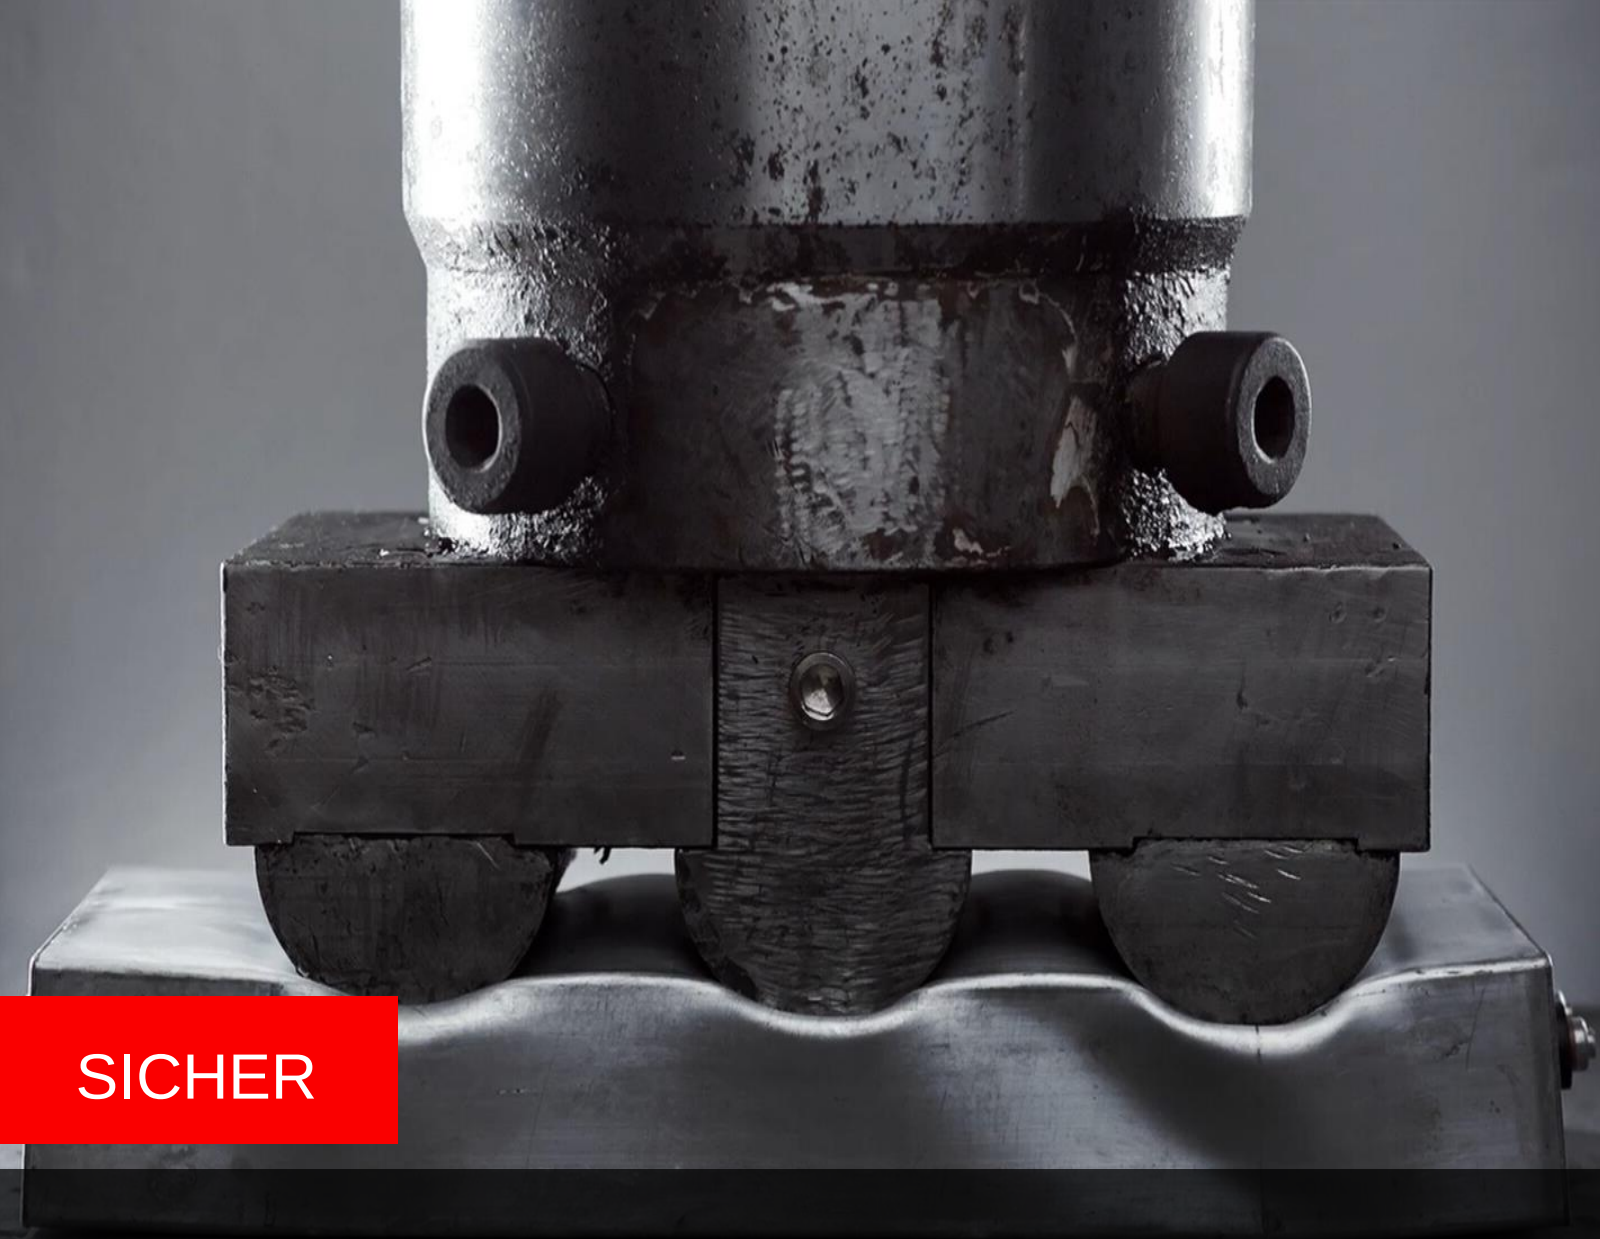

SICHER

+1.000.000 Systeme - 0 Sicherheitsvorfälle





Battery
Box



LVL





LVS







HVS/HVM





■ FLEXIBEL VON 4 BIS 983 KWH

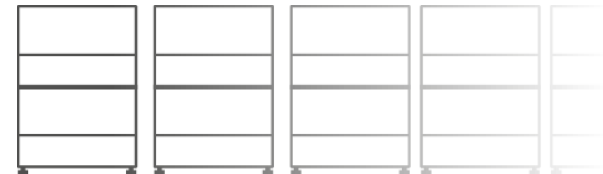


JEDERZEIT ERWEITERN

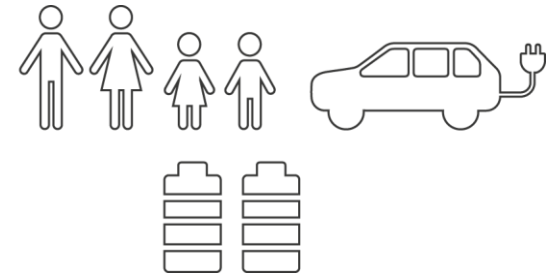

| FLEXIBEL IM AUFSTELLUNGORT

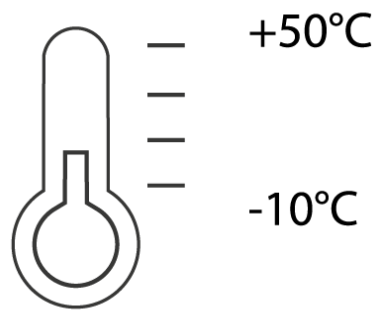


DIE BESTEN KOMPONENTEN KOMBINIEREN









EFFIZIENZ

A

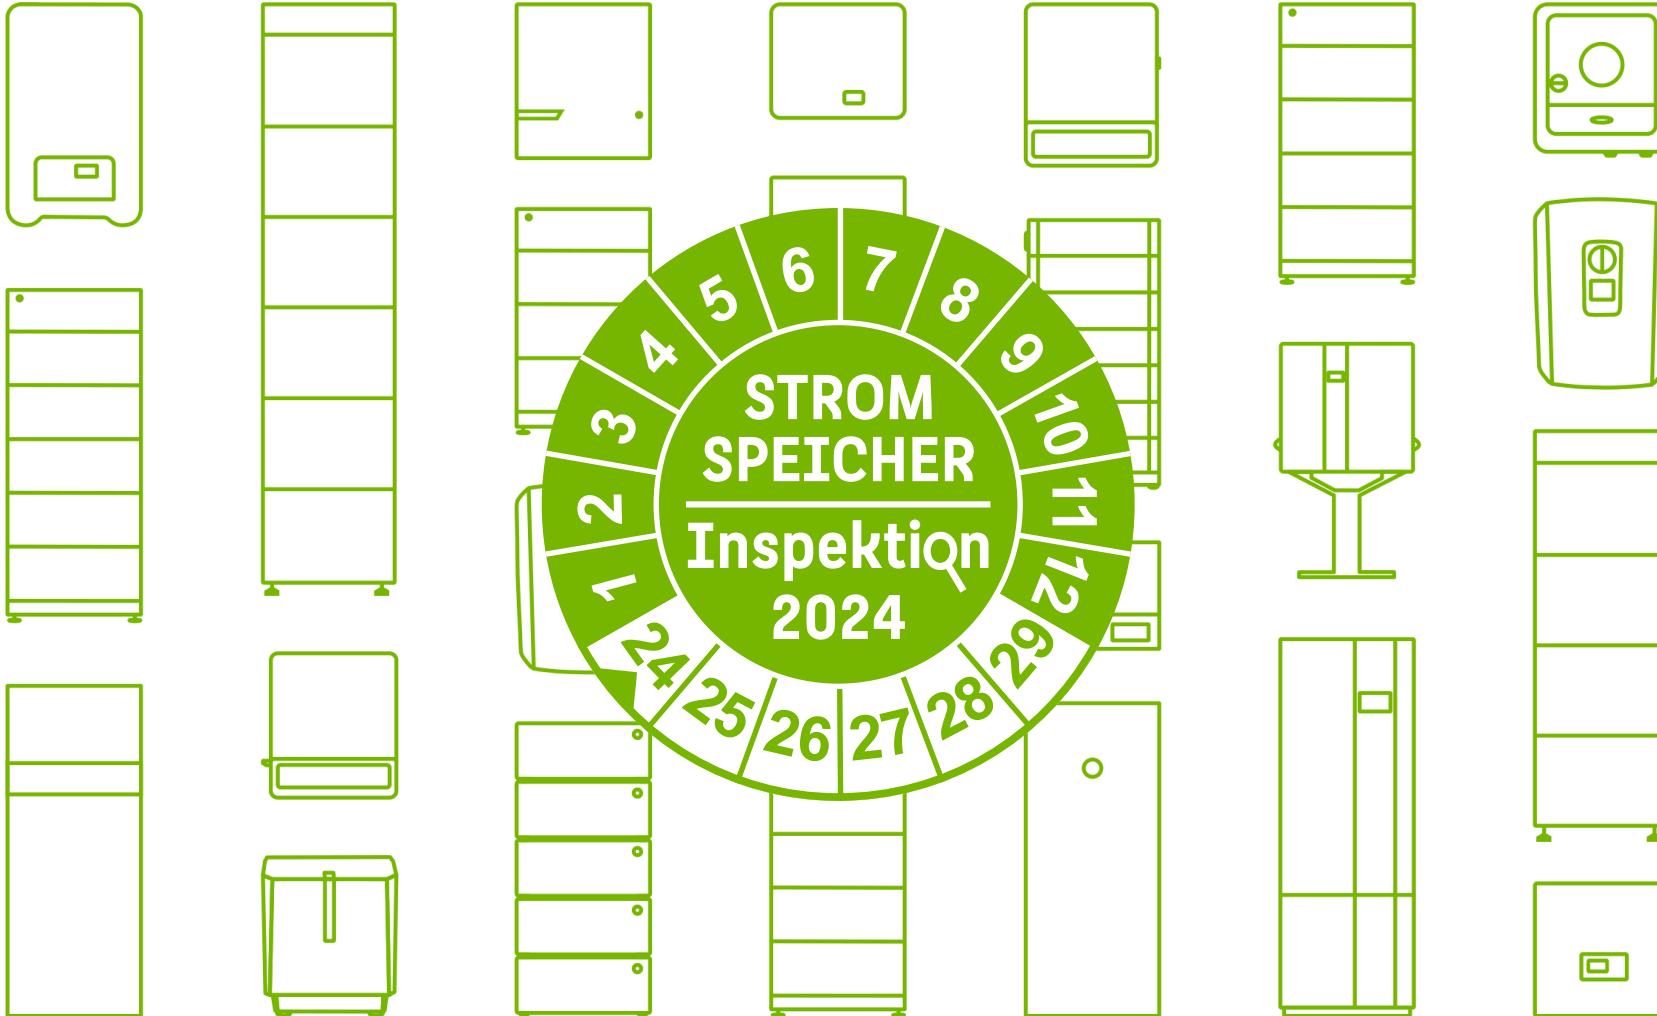

SPI = SYSTEM PERFORMANCE INDEX

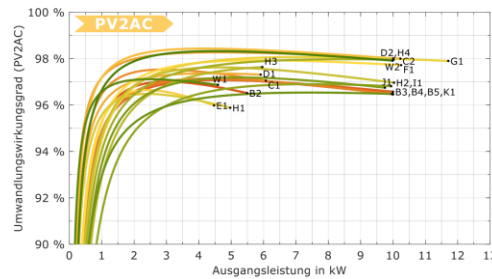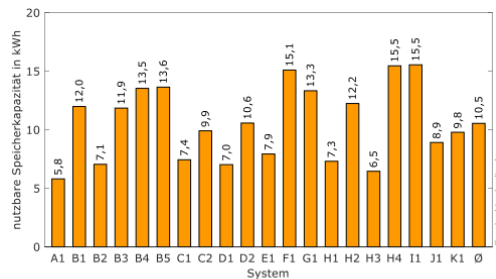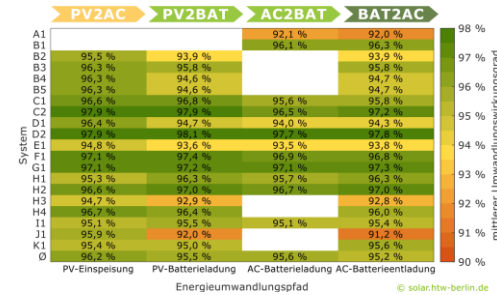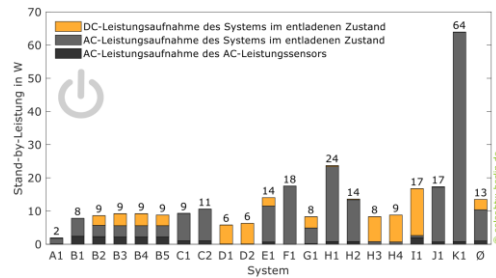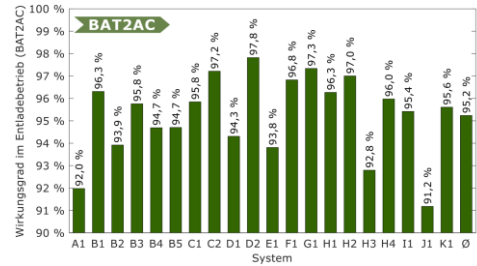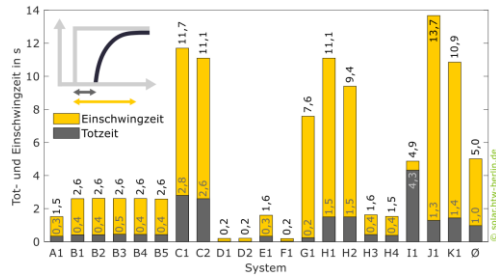


System Performance



Bild 17 Vergleich der im Rahmen der Labortests ermittelten nutzbaren Speicherkapazitäten.


ERGEBNISSE SPI 2024 (5KW)

SPI (5 kW) und Effizienzklassen der analysierten Systeme

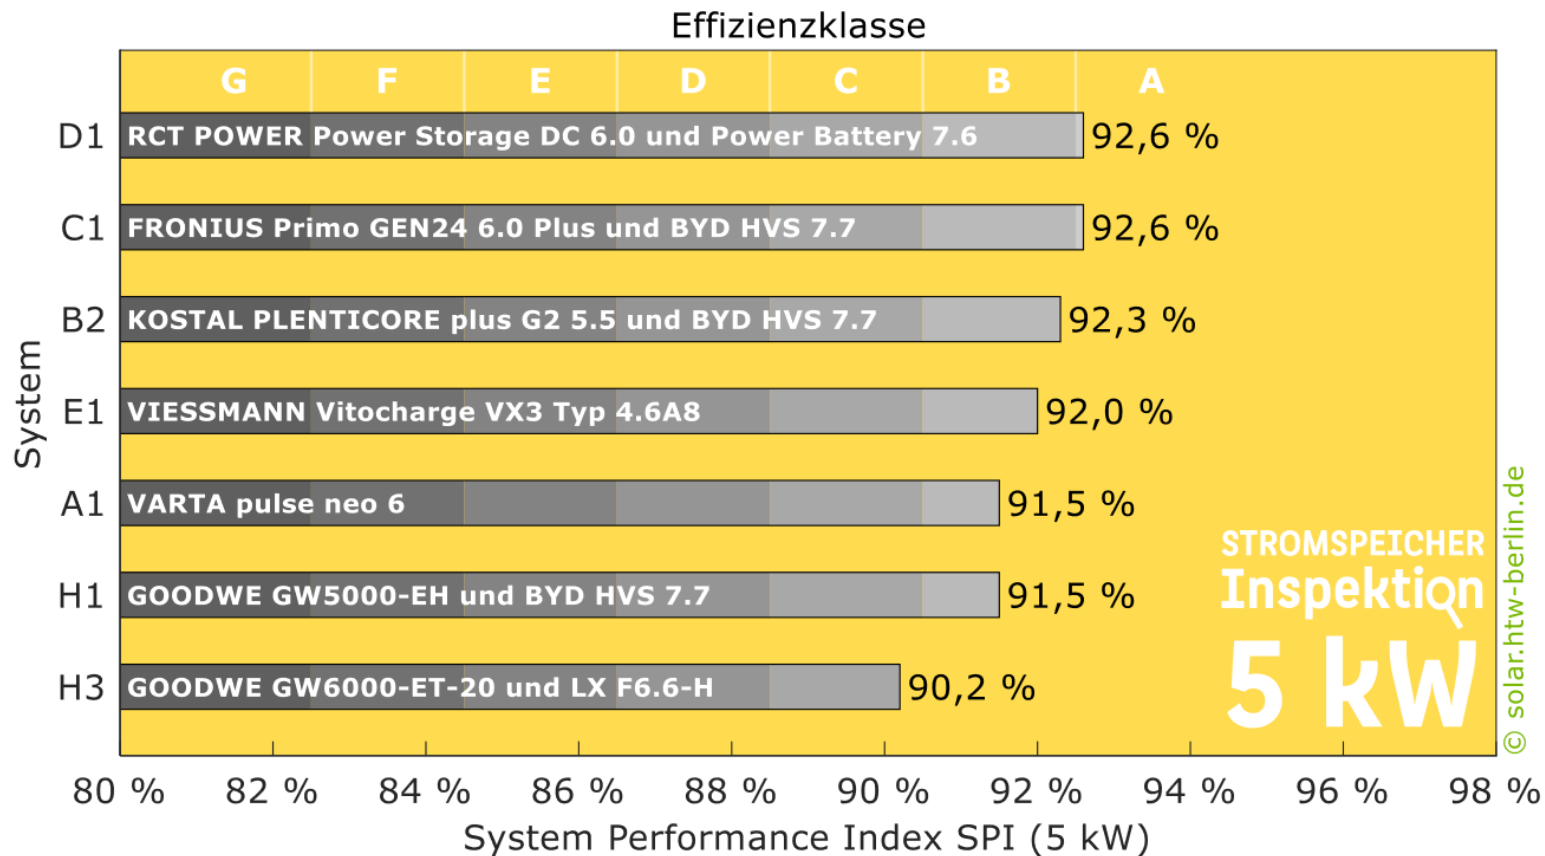

MÖGLICHE EINSPARUNG DURCH EFFIZIENZ

- SPI Unterschied von ca. 7 %: Effizienteres System mit Energieklasse **A** vs weniger effizientes System **G**
- Einsparung in 10 Jahren von ca. 1.820 €

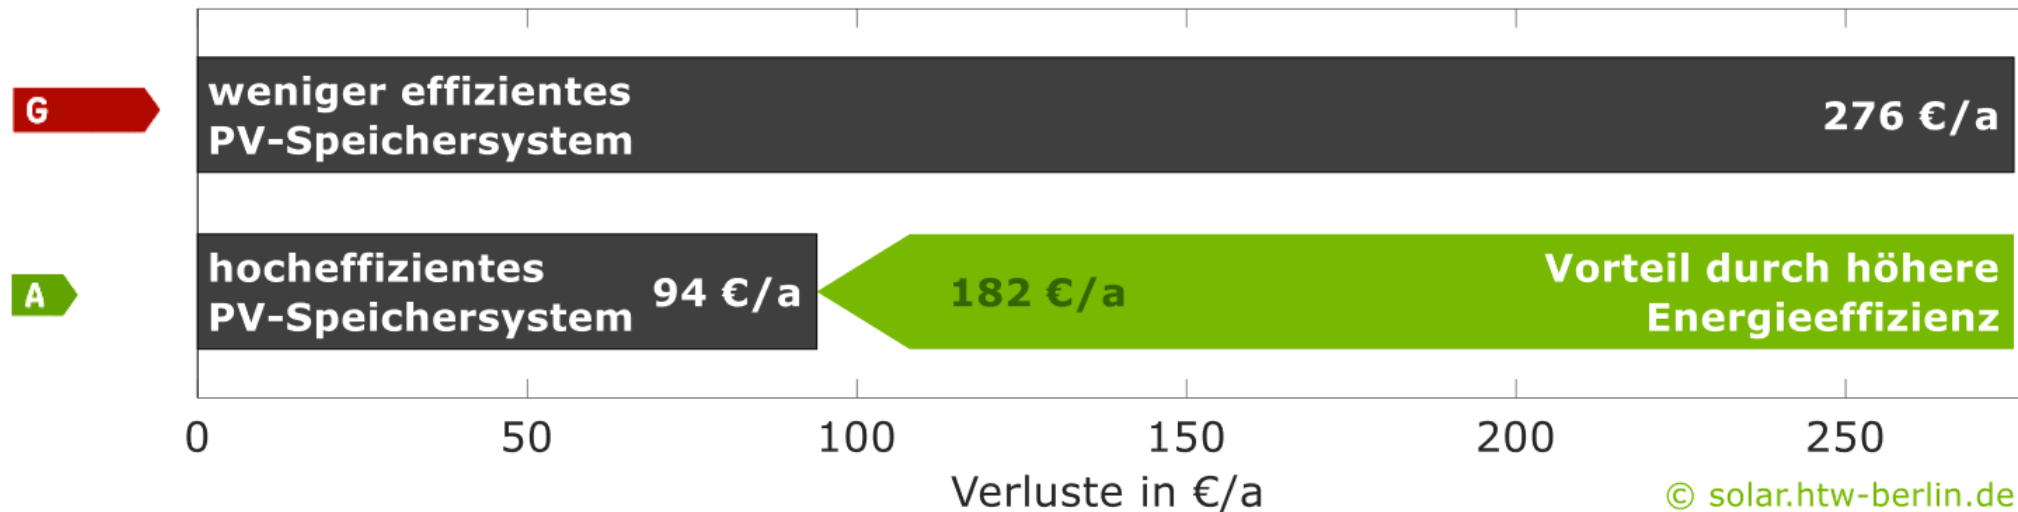

Hocheffizientes System: D2, weniger effizientes System: K1, Rahmenbedingungen des 2. Referenzfalls.



Gosnop
Solar Unit

> 1.000.000 Battery-Box Installationen

UNIVERSELLES DESIGN

UNIVERSELLES DESIGN: EIGENVERBRAUCH

Eigenverbrauchsteigerung durch Batterie von **25%** auf **70%**

- Hagen, Deutschland
- PV-Anlage: 7,2 kWp
- Battery-Box: HVM 16.6



UNIVERSELLES DESIGN: GEWERBE

Nachhaltiger Tourismus im Öko-Hotel


- Fürth, Deutschland (Grüne Elster)
- PV-Anlage: 72 kWp
- Battery-Box: 3 x HVM 22.1 (66 kWh)



UNIVERSELLES DESIGN: OFF-GRID

Inselsystem auf 2.500 m

- Wallis, Schweiz (Audannes Hütte)
- PV-Anlage: 1,6 kWp + Wasserturbine: 2 kWp
- Battery-Box: LVL 15.4

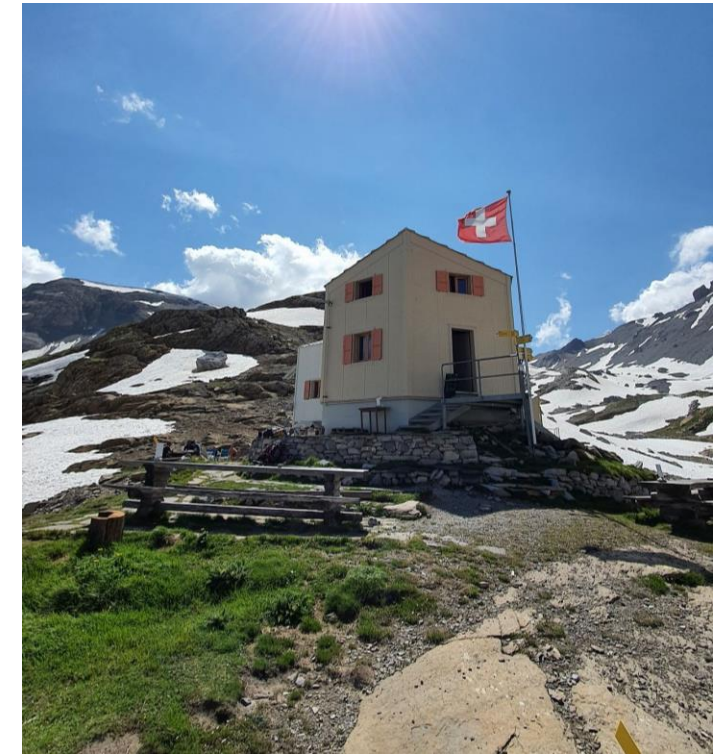

UNIVERSELLES DESIGN: OFF-GRID

Forschungsstation 78° Nord

- Arktis, Spitzbergen
- Battery-Box: 2 x LVL 15.4



UNIVERSELLES DESIGN: OFF-GRID

100% nachhaltige Energieversorgung für das Off-Grid Luxus-Hotel La Loma Jungle Dodge

- Isla Bastimentos, Panama (La Loma)
- PV-Anlage: 23,2 kWp
- Battery-Box: 8 x PRO 10.2 (81,6 kWh)



UNIVERSELLES DESIGN: GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN

Zuverlässige Energieversorgung zur Unterstützung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP)


- Kasai, Demokratische Republik Kongo
- PV-Anlage: 61 kWp
- Battery-Box: 50 x LVS 4.0 (200 kWh)




UNIVERSELLES DESIGN: GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN

Aufbau einer Energieversorgung zur Medizinkühlung in einem UNICEF Projekt

- Demokratische Republik Kongo
- PV-Anlage: 50 kWp
- Battery-Box: 10 x LVL 15.4 (154 kWh)

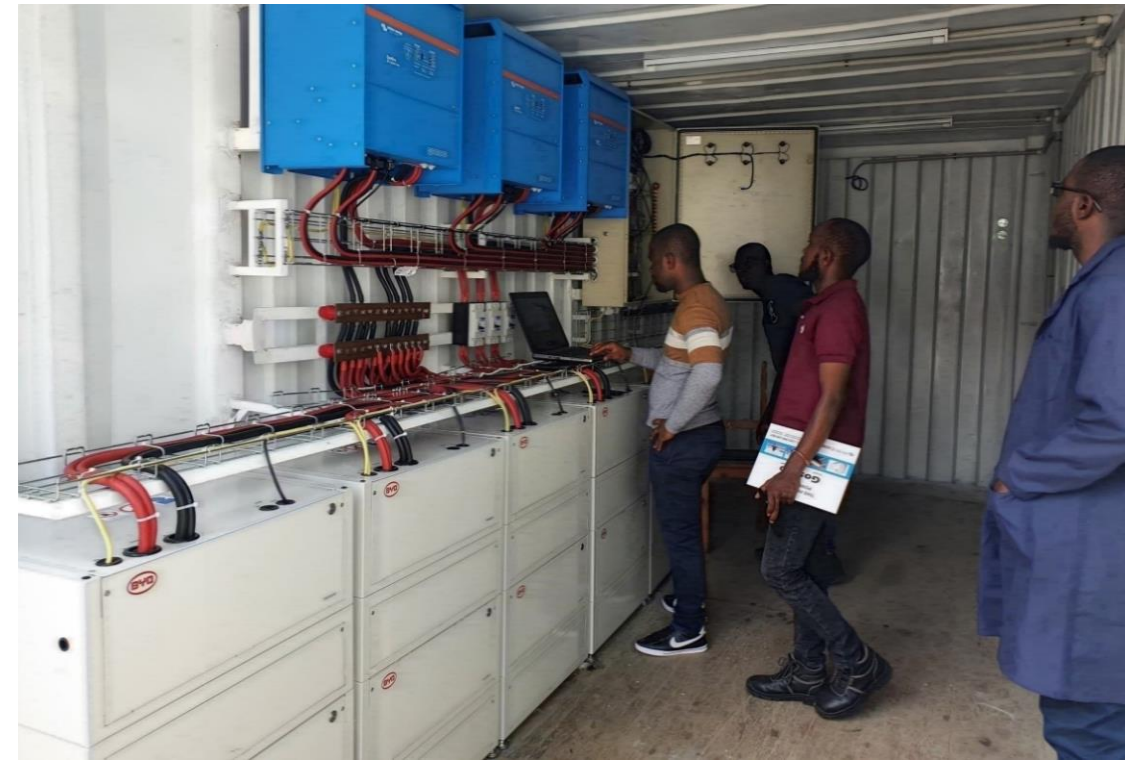


1.000.000+ Systeme
90+ Länder

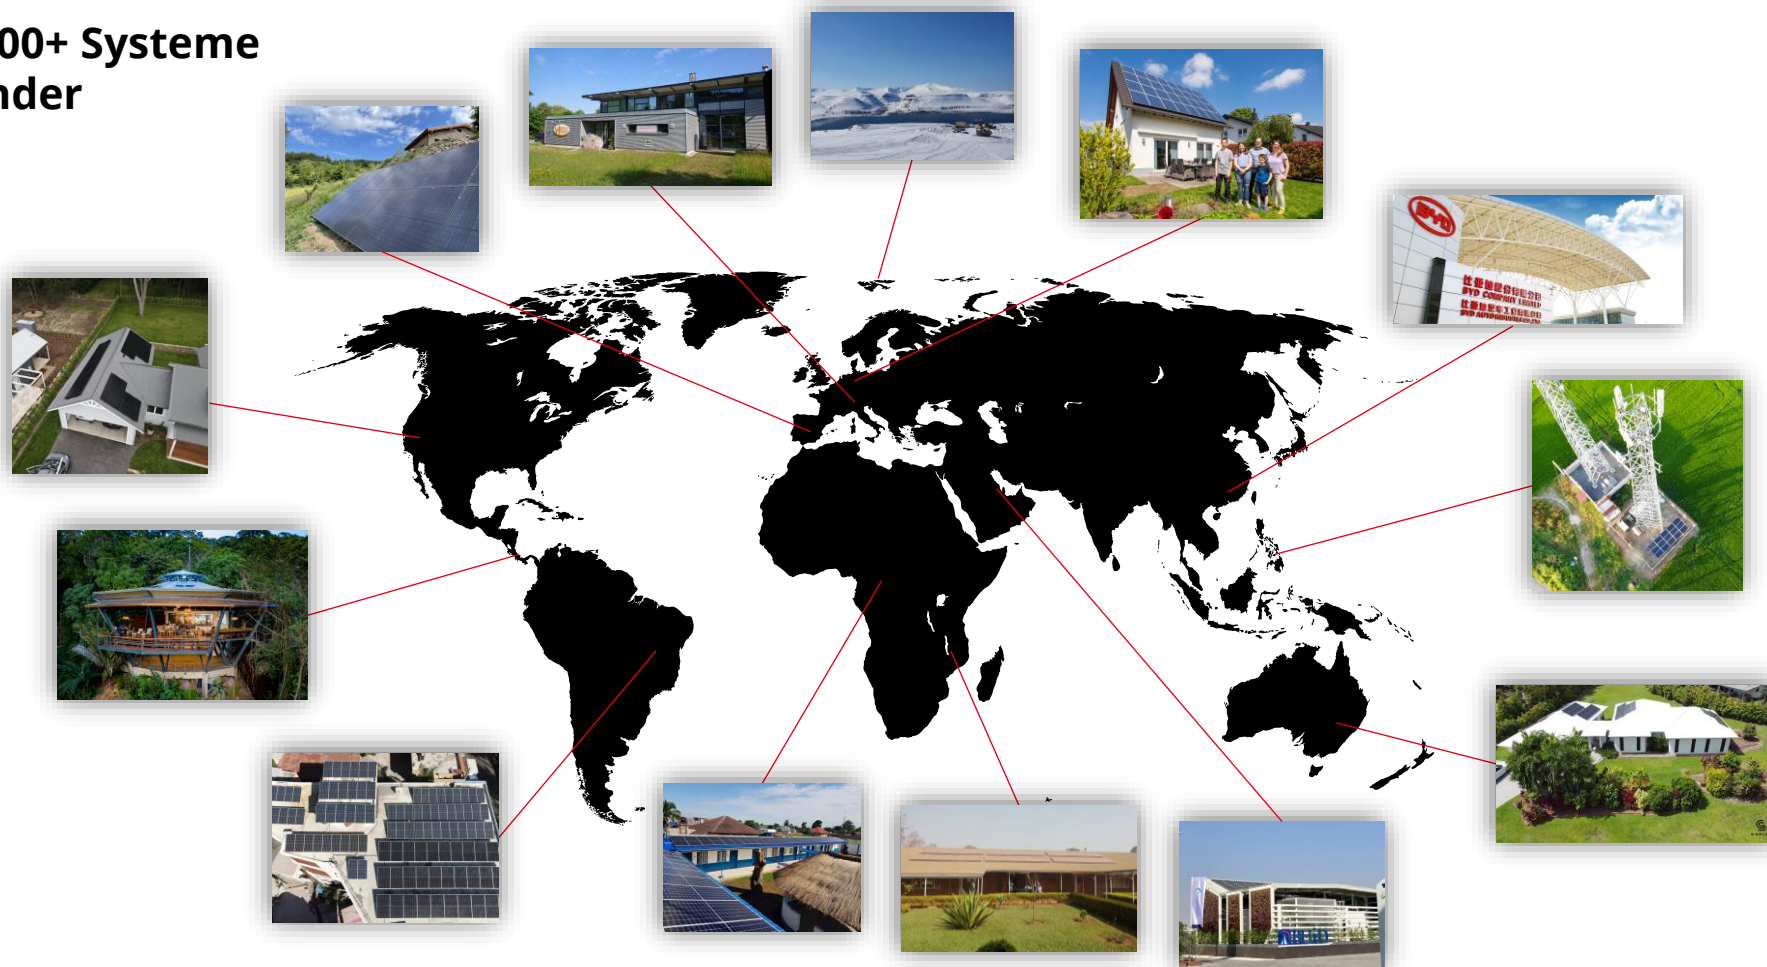

Einzigartige Erfahrung für maximale Zuverlässigkeit


LIEBLINGSMARKE VON INSTALLATEUREN: BYD

Welche Bedeutung messen Sie den folgenden Punkten bei der Auswahl von Speichersystemen im Vergleich zu?

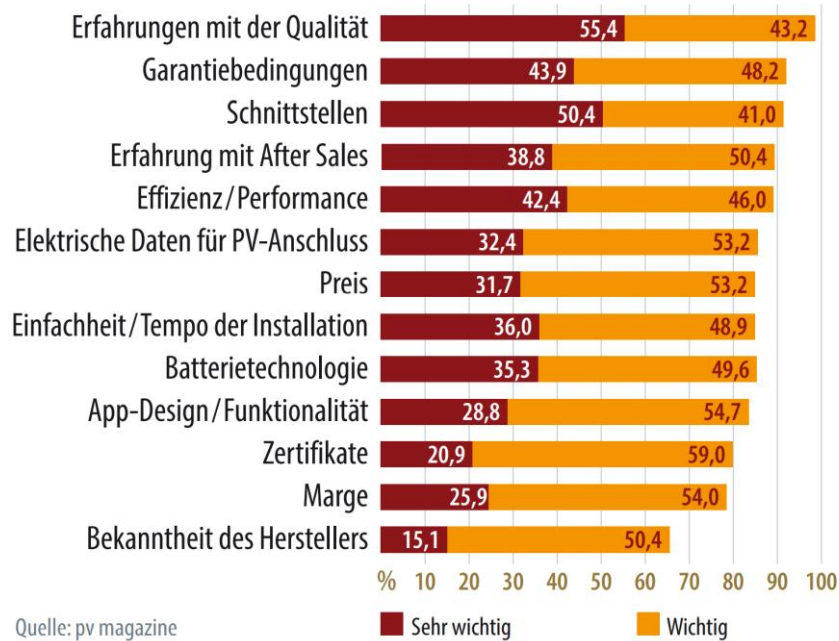


Bitte nennen Sie Ihre drei Top-Marken.

Quelle: pv magazine

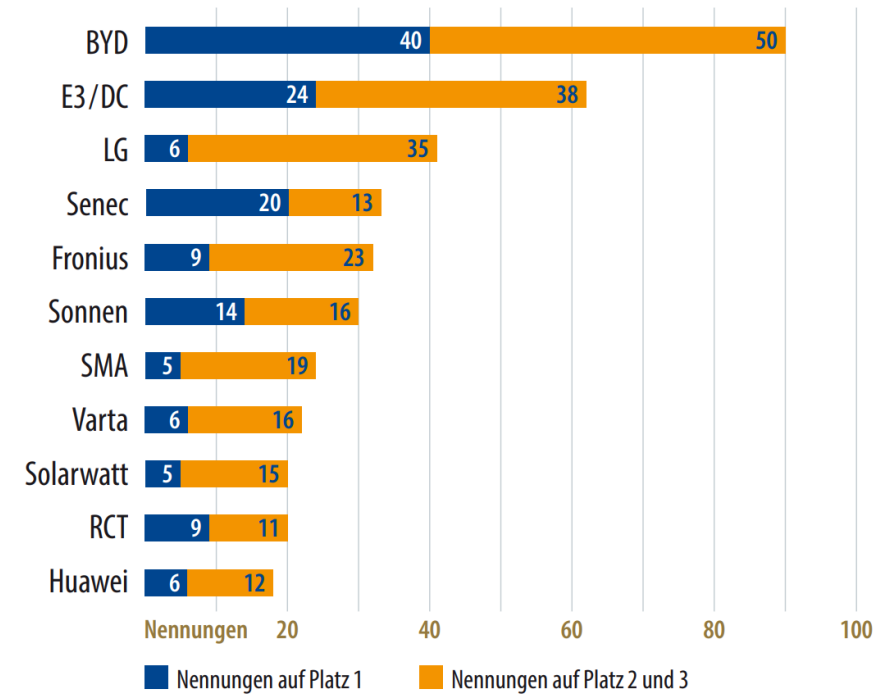

- Umfrage von PV Magazine
- 208 Teilnehmer die zusammen über 27.500 Systeme installiert haben
- Link zum Artikel: <https://www.pv-magazine.de/2021/07/02/die-3-top-heimspeichermarken-der-installateure-sind-byd-vor-e3-dc-und-lg/>

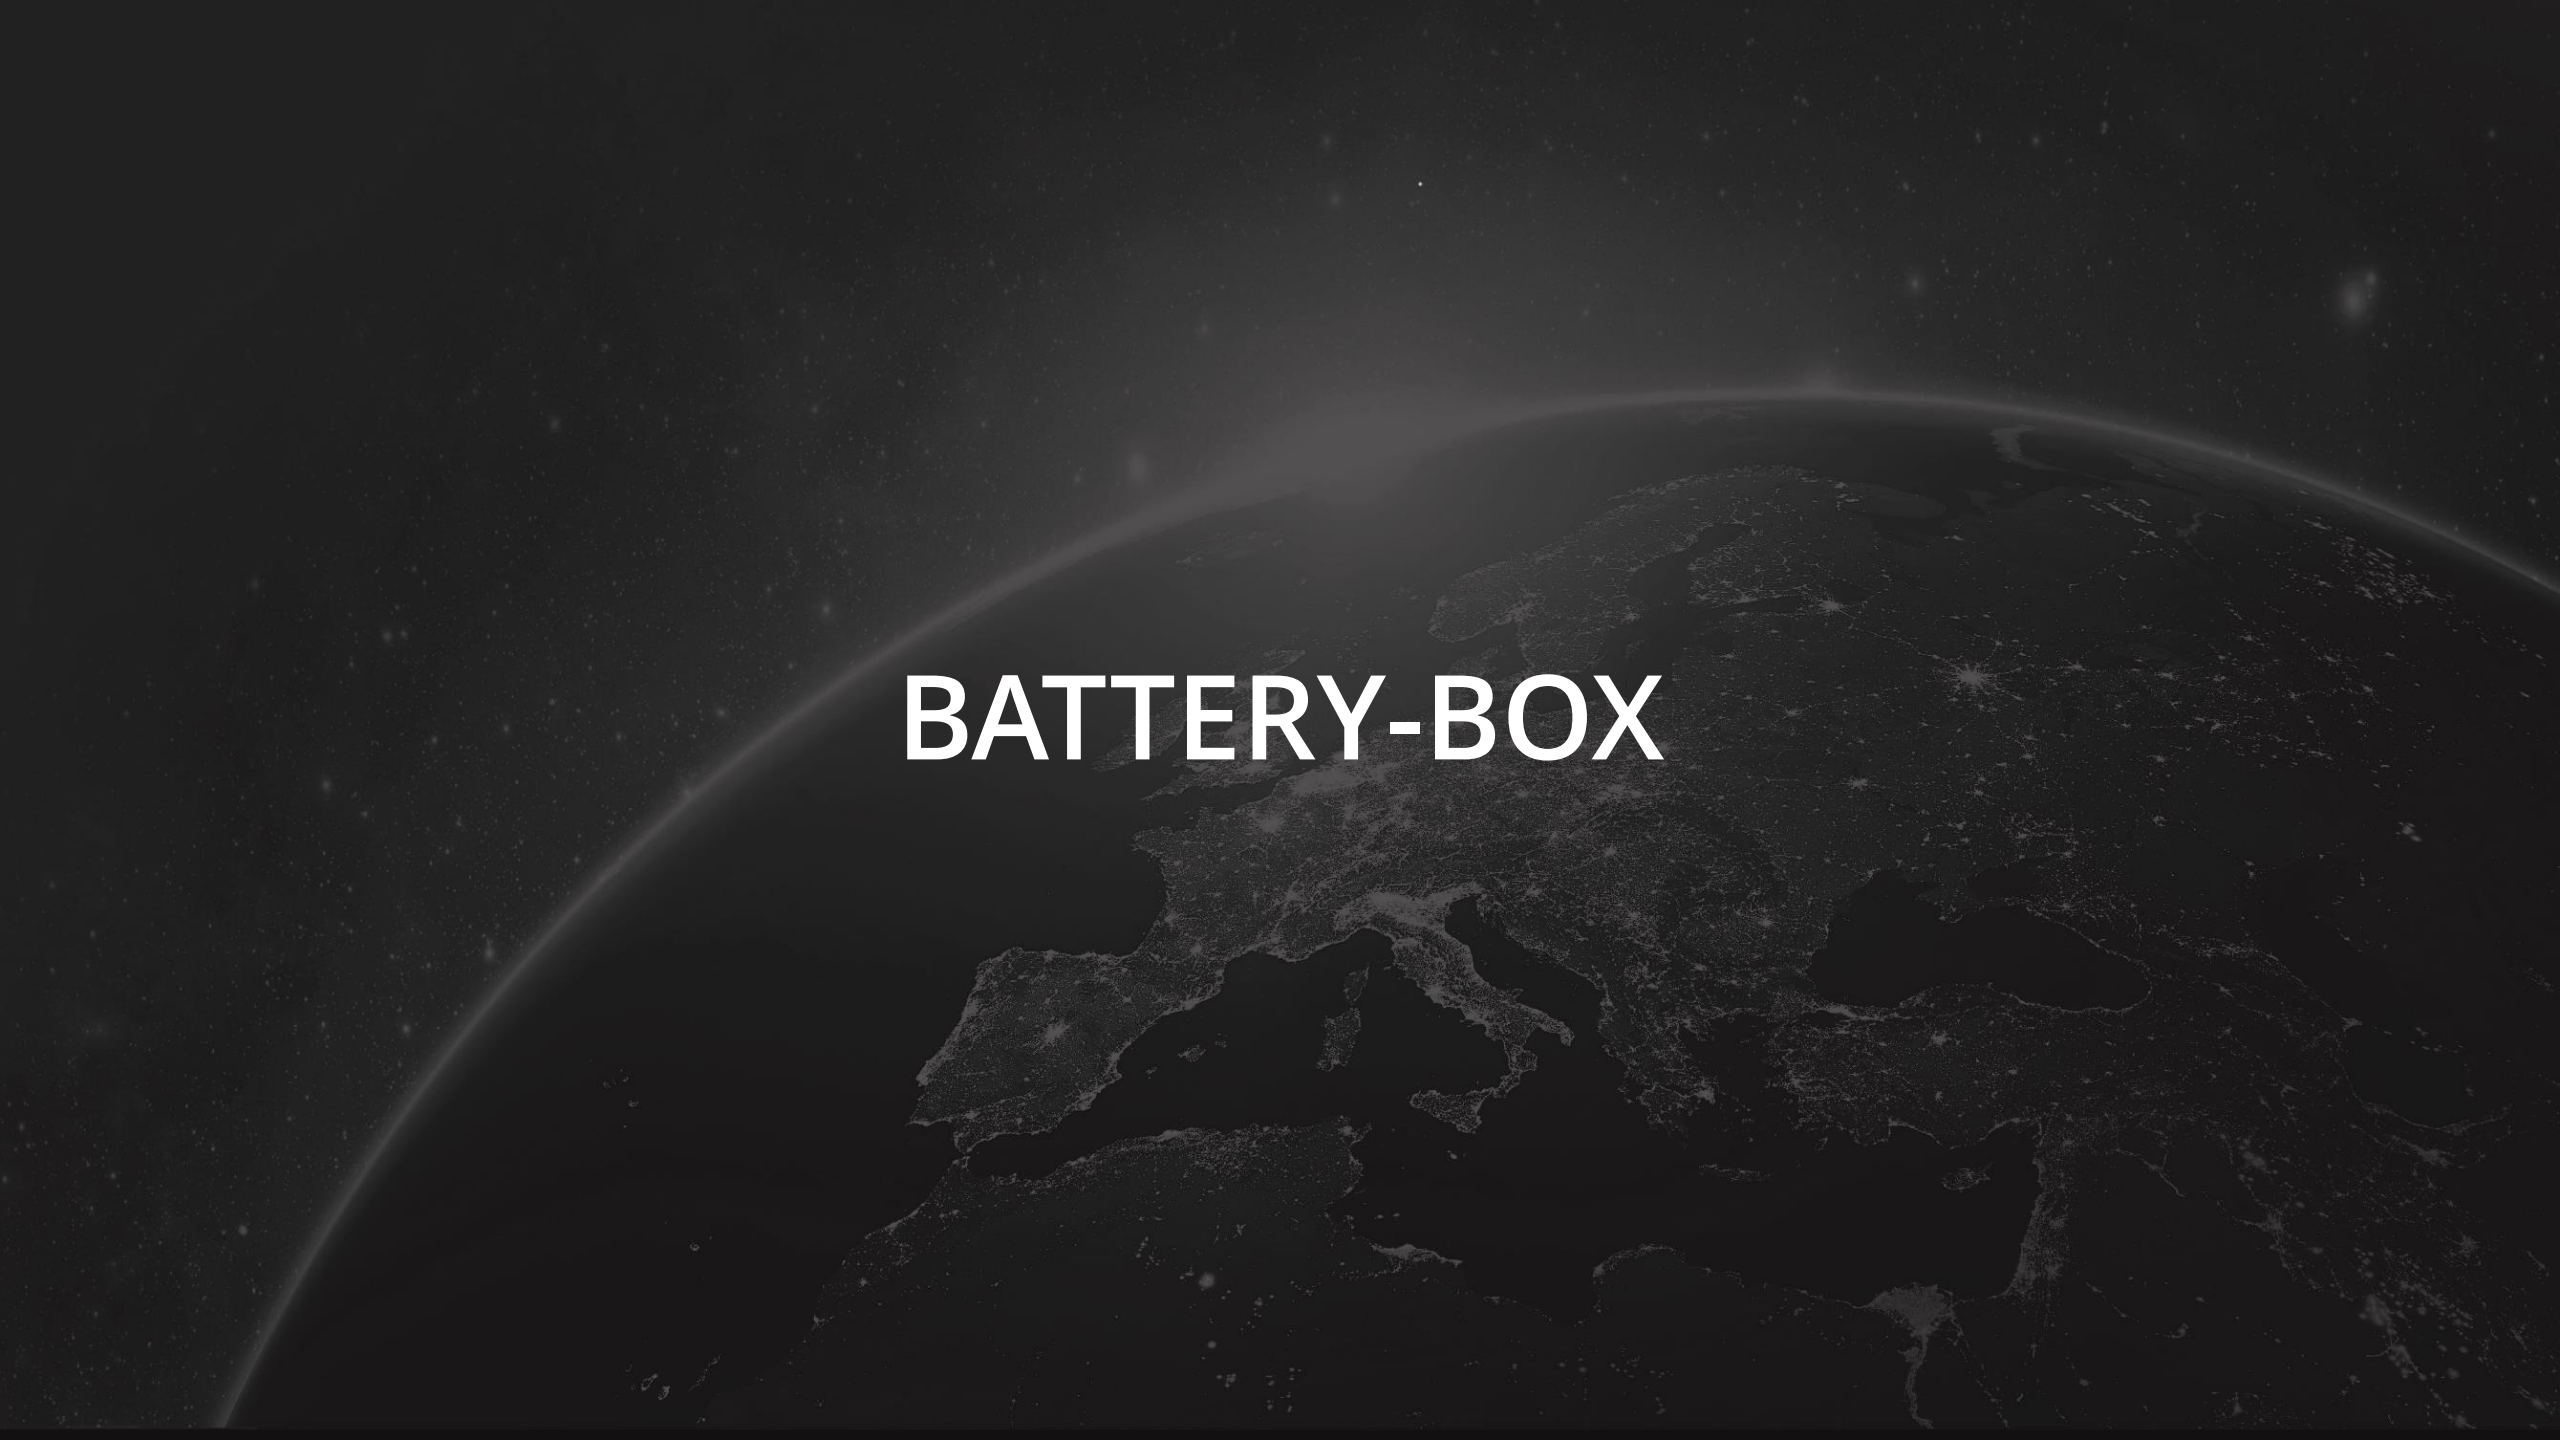

BATTERY-BOX

BATTERY-BOX PREMIUM



HVS / HVM



LVS




LVL

PREMIUM HVS / HVM



HVS / HVM

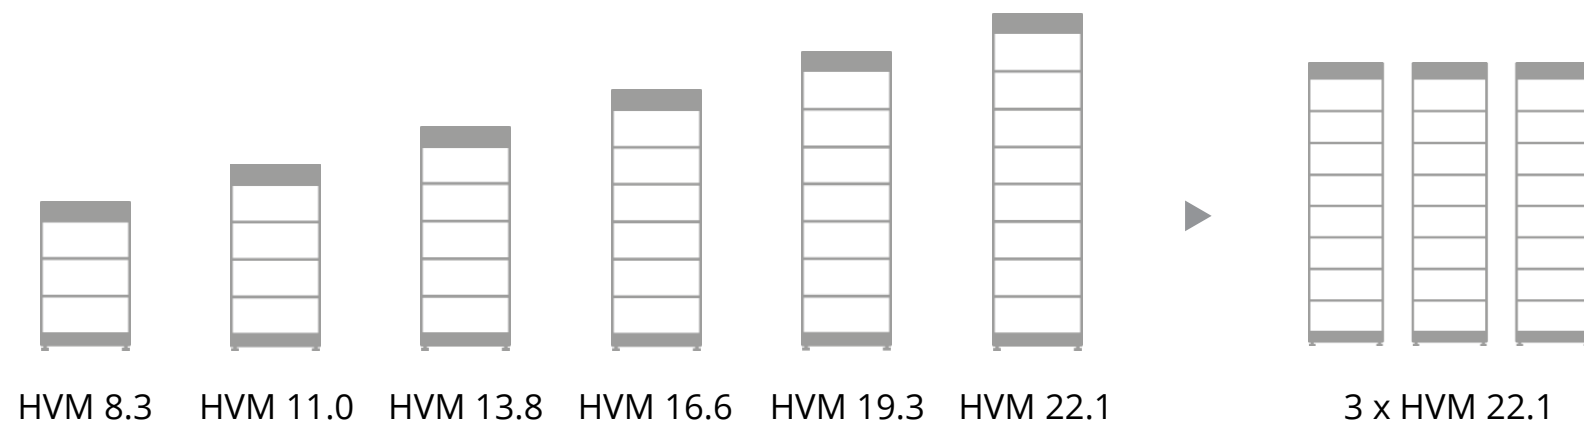

KOMPATIBILITÄTSLISTE

BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS&HVM COMPATIBLE INVERTER LIST - V2.5

[DE] BYD Battery-Box Premium HVS / HVM kompatible Wechselrichterliste

[ES] Lista de Inversores Compatibles con Battery-Box Premium HVS/HVM

[IT] Lista di Configurazione Minima e degli Inverter Compatibili con BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

Inverter		Module Quantity [DE] Modulanzahl [ES] Cantidad de módulos [IT] Quantità moduli		Minimum Firmware Version					
				Single Tower			Parallel Connection		
				[DE] Einzelturn / [ES] torre única / [IT] torre singola			[DE] Parallelschaltung / [ES] conexión paralela / [IT] connessione parallela		
				Inverter		Battery-Box		Inverter	
		HVS	HVM		BMU	BMS		BMU	BMS
Fronius	Symo Hybrid	-	3-8	1.16.6-1	3.13	3.19	1.16.7-1	3.14	3.20
	Symo GEN24 Plus	2-4	4-8	1.9.7-0	3.13	3.19	1.10.5-0	3.14	3.20
	Primo GEN24 Plus	2-3	4-7	1.11.6-0	3.15	3.21	1.11.6-0	3.15	3.21
	Note: Parallel connection is not possible for Fronius Inverters in the configuration: 3 x HVM 22.1								
[DE] Parallelschaltung ist mit Fronius Wechselrichtern nicht möglich für die Konfiguration: 3 x HVM 22.1 [ES] La conexión en paralelo no es posible para los inversores Fronius en la configuración: 3 x HVM 22.1 [IT] Il collegamento in parallelo non è possibile per gli inverter Fronius nella configurazione: 3 x HVM 22.1									
GoodWe	ET/BT	2-5	4-8	ARM 11	3.13	3.19	ARM 11	3.13	3.19
	EH/BH	2-4	3-8						
KOSTAL	Plenticore Plus 3.0	2-5	4	01.42	3.13	3.19	01.42	3.13	3.19
	Plenticore Plus 4.2/5.5/7.0/8.5/10.0	2-5	4-8						
	Plenticore BI 5.5-13, 5.5-26	2-5	5-8						
	Plenticore BI 10.0-26	3-5	5-8	PU-APP 3.7.0, KSEM 1.2.0.	3.13	3.19	PU-APP 3.7.0, KSEM 1.2.0.	3.13	3.19
	Piko MP Plus 1.5-1, 2.0-1, 2.5-1	2-3	3-4						
	Piko MP Plus 3.0-1, 3.0-2, 3.5-1, 3.5-2, 4.6-2, 5.0-2	2-5	3-8						
SMA	Sunny Boy Storage 2.5	2-4	-	3.11.06R	3.15	3.21	3.11.06R	3.15	3.21
	Sunny Boy Storage 3.7	2-4	3-8	For HVS: 3.11.03R	3.13	3.19	-	-	-
	Sunny Boy Storage 5.0	2-4	3-8	For HVM: 3.11.10R					
	Sunny Boy Storage 6.0	2-4	3-8						
	Note: For SBS 3.7 / 5.0 / 6.0 no parallel connection - check inverter manual how to connect up to three batteries [DE] Für SBS 3.7 / 5.0 / 6.0 keine Parallelschaltung - siehe Wechselrichterhandbuch, wie man bis zu drei Batterien anschließt [ES] Para SBS 3.7 / 5.0 / 6.0 sin conexión en paralelo disponible: consulte el manual del inversor sobre cómo conectar hasta tres baterías [IT] Per SBS 3.7 / 5.0 / 6.0 nessuna connessione parallela è disponibile - controllare il manuale dell'inverter come collegare fino a tre batterie								
Sungrow	SH5.0/6.0/8.0/10RT	3-5	4-8	ARM.V11_V01_B MDSPV11_V01_B	3.13	3.19	ARM.V11_V01_B MDSPV11_V01_B	3.13	3.19
KACO	Blueplanet hybrid 6.0 - 10.0 TL3	2-4	3-8	5.8.6.3.7	3.13	3.19	5.8.6.3.7	3.13	3.19
Ingeteam	ISS 1Play 3TL M / 6TL M	2-4	3-8	ABH1007_F	3.15	3.22	ABH1007_F	3.15	3.22
Note: Only compatible with BCU produced since 1st October, 2020. [DE] Nur kompatibel mit BCU, die seit dem 1. Oktober 2020 produziert wurden [ES] Solo compatible con BCU fabricados desde el 1 de octubre de 2020. [IT] Compatibile solo con BCU prodotta dal 1 ottobre 2020.									
Solis	RH1-3P5-10K-HVES-5G	2-4	3-8	V090037	3.16	3.24	-	-	-
Note: Parallel Connection not released yet [DE] Parallelschaltung noch nicht freigegeben [ES] Conexión paralela aún no aprobada [IT] Connessione parallela non ancora rilasciata									



BYD Company Limited
www.bydbatterybox.com
batterybox@byd.com
bboservice@byd.com

Battery-Box EU Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Service Partner
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

Battery-Box South Africa Service Partner
AFRIPLUS ENERGY GROUP (PTY) LTD
www.afriplusenergy.co.za
support@afriplusenergy.co.za

V2.5
2021-11-05
BATTERY BOX



BYD Company Limited
www.bydbatterybox.com
batterybox@byd.com
bboservice@byd.com

Battery-Box EU Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Service Partner
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

Battery-Box South Africa Service Partner
AFRIPLUS ENERGY GROUP (PTY) LTD
www.afriplusenergy.co.za
support@afriplusenergy.co.za

V2.5
2021-11-05
BATTERY BOX

Note:

- Always install the latest firmware on the Battery-Box!
- Requirements for Parallel Connection: Maximum three battery systems could be connected in parallel; HVS system CANNOT be connected in parallel with HVM system; Every tower connected in parallel requires the same module quantity;

[DE] Bemerkung:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen an Parallelschaltung: Es dürfen maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; Ein HVS-System kann NICHT mit einem HVM-System kombiniert werden; Jeder parallel geschaltete Turm benötigt die gleiche Modulanzahl!

[ES] Nota:

- ¡Instale siempre el firmware más reciente en la Battery-Box!
- Requisitos para la conexión en paralelo: se pueden conectar en paralelo un máximo de tres sistemas de baterías; El sistema HVS NO PUEDE conectarse en paralelo con el sistema HVM; Cada torre conectada en paralelo requiere la misma cantidad de módulos por torre;

[IT] Nota:

- Installare sempre l'ultimo firmware sul Battery-Box!
- Requisiti per il collegamento in parallelo: è possibile collegare in parallelo un massimo di tre sistemi di batterie; Il sistema HVS NON può essere collegato in parallelo al sistema HVM; Ogni torre collegata in parallelo richiede la stessa quantità di moduli per torre;

The information in this document is subject to change without notice. Please take the latest version of this document at our websites into account.







[DE] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte berücksichtigen Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[ES] La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta la última versión de este documento en nuestros sitios web.


[IT] Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di prendere in considerazione l'ultima versione di questo documento sui nostri siti web.




KABELLOSER AUFBAU

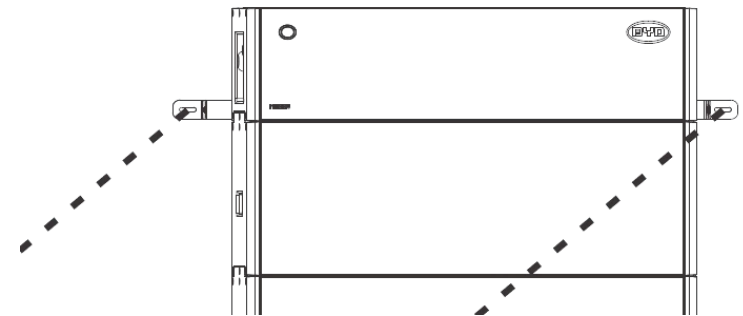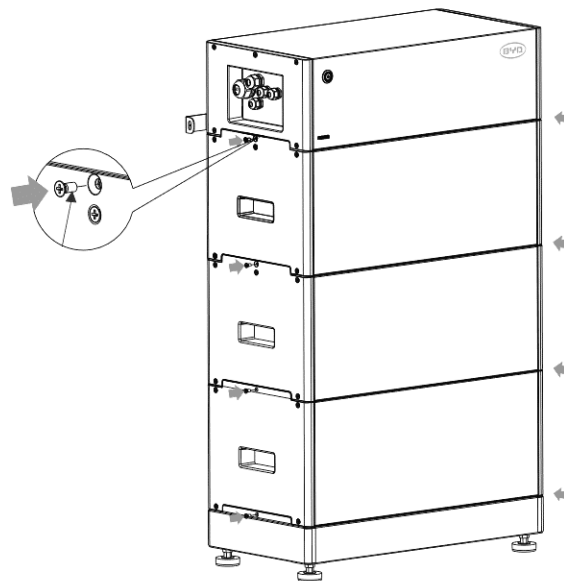


EINFACHE VERKABELUNG

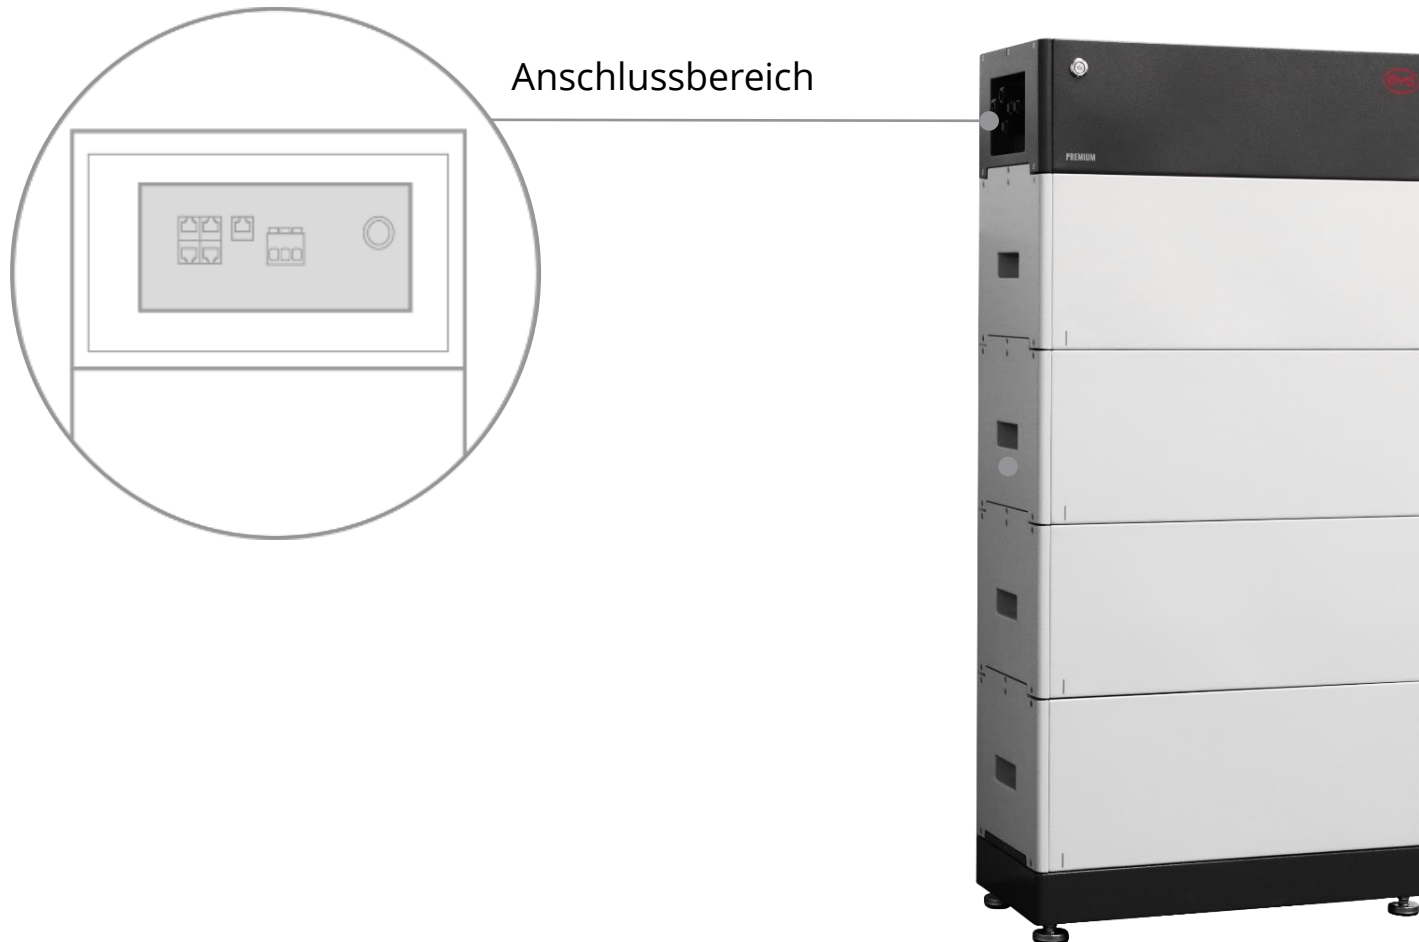



ÖFFNEN VON ANSCHLUSSBEREICH

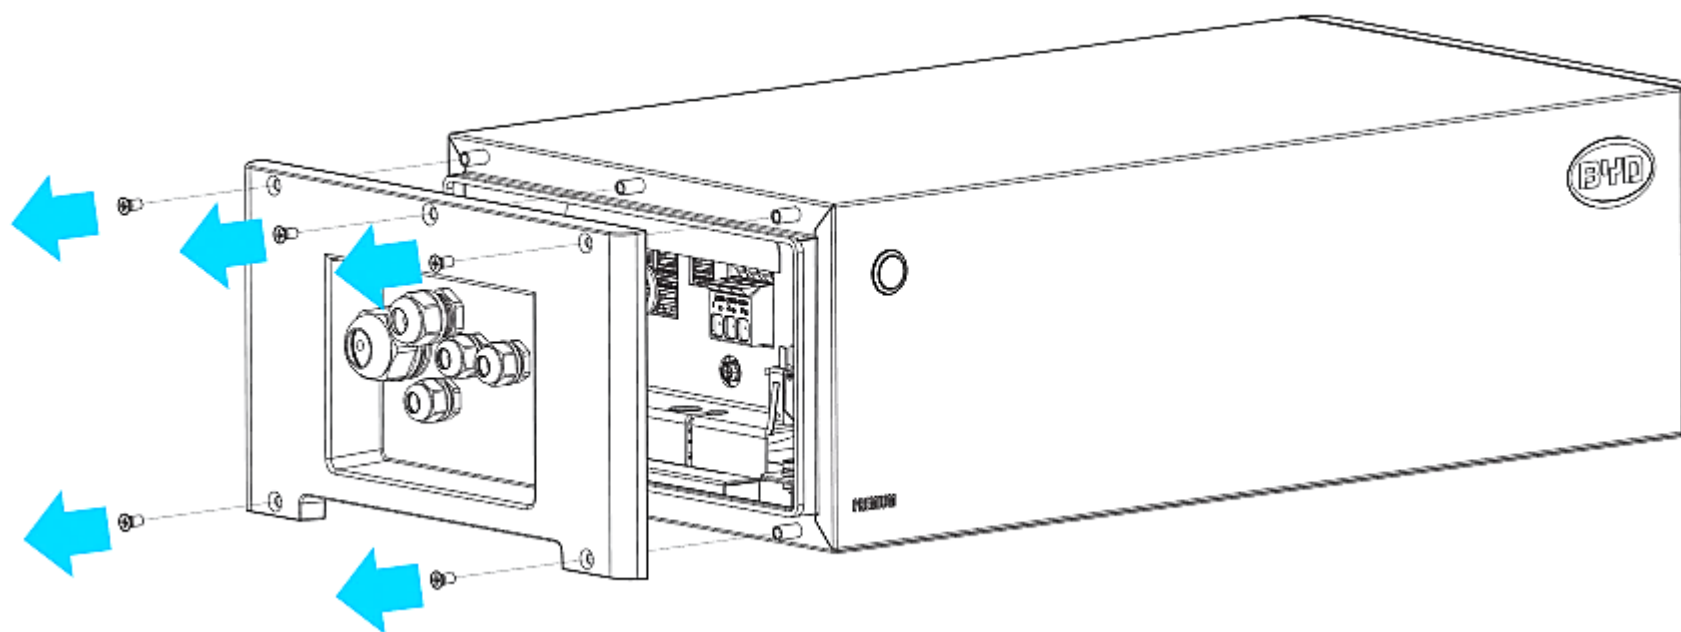


ANSCHLUSSBEREICH

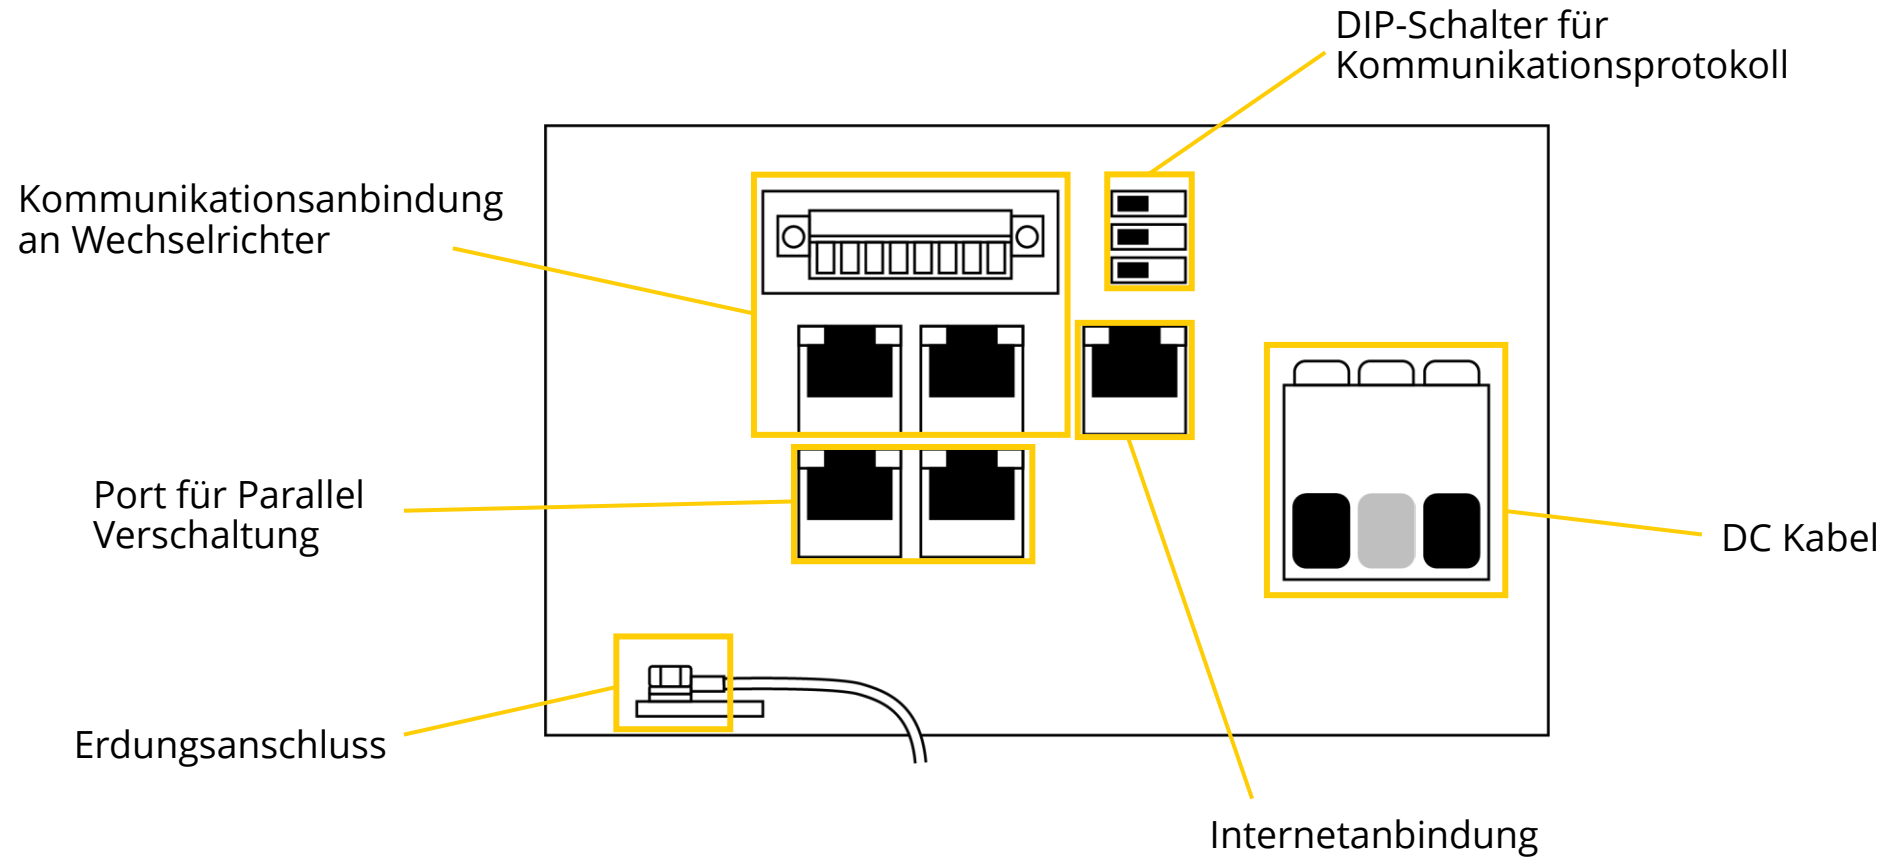


KOMMUNIKATIONSKABEL ZUM WECHSELRICHTER

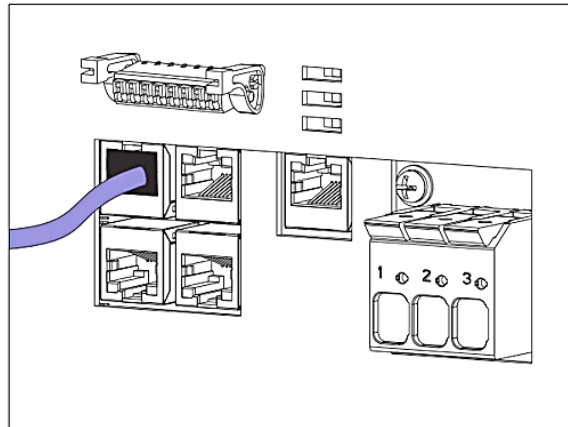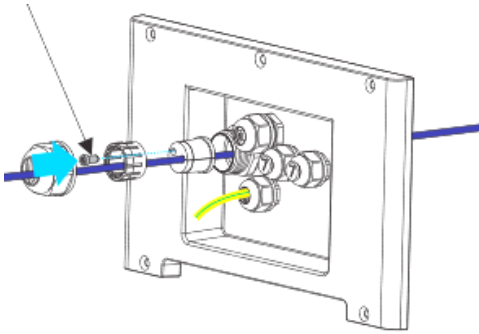

Option a)
CAN

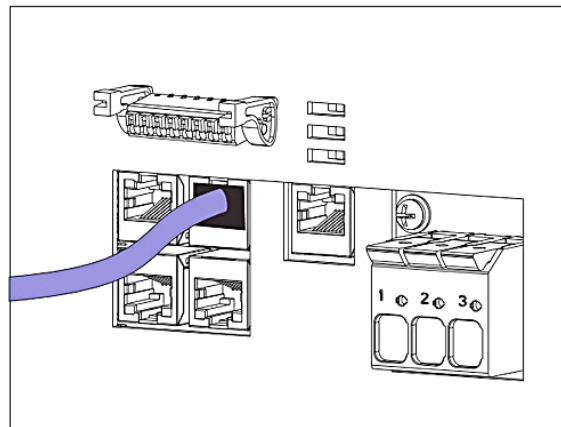

Option b)
RS485

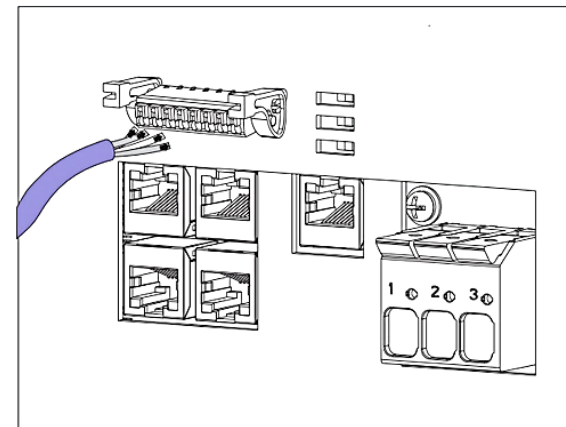

Option c)
CAN/RS485

KOMMUNIKATIONSKABEL ZUM WECHSELRICHTER - BEISPIEL

5c


Option b)

Battery-Box

Battery-Box Inverter

PIN	PIN
7	1
8	6
1	5
2	4

1 2 3 4 5 6

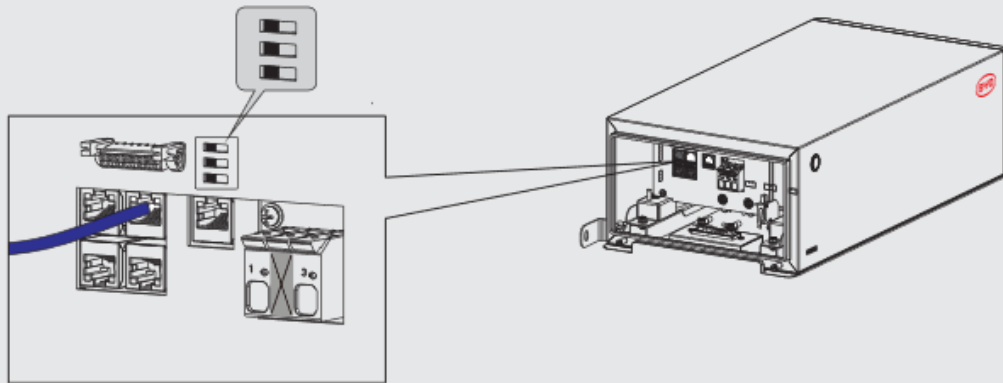

5d


Option c)

Battery-Box

Battery-Box Inverter


PIN	PIN
5	1
6	6
8	5
7	4

1 2 3 4 5 6

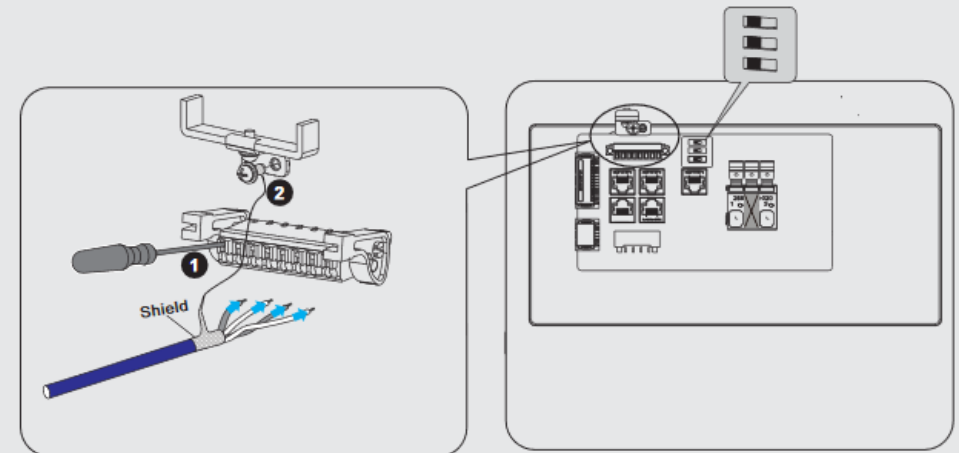


ABDECKUNG SCHLIESSEN

Abdeckung muss geschlossen sein, sonst lässt sich die BCU nicht aktivieren!

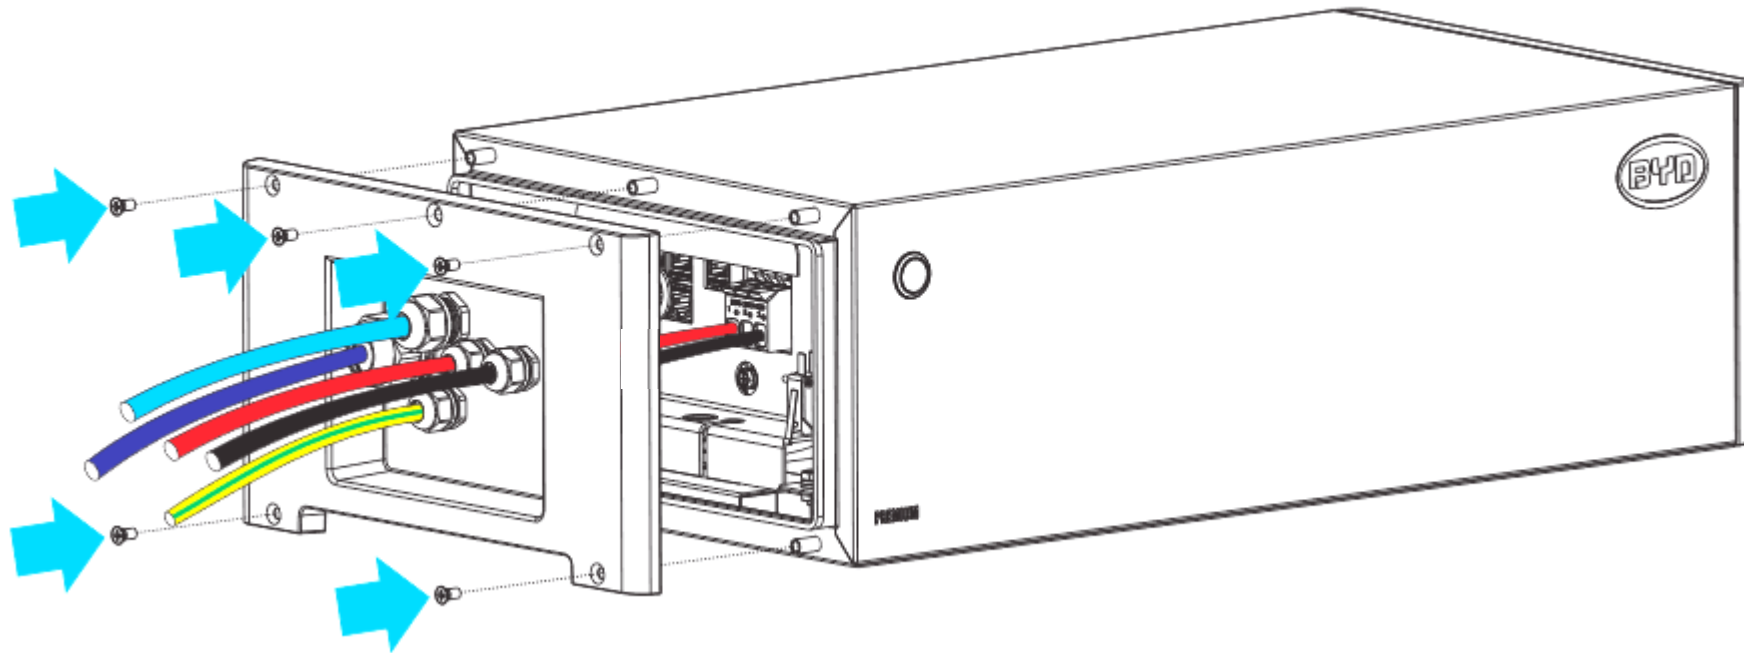

INBETRIEBNAHME APP – BYD BE CONNECT

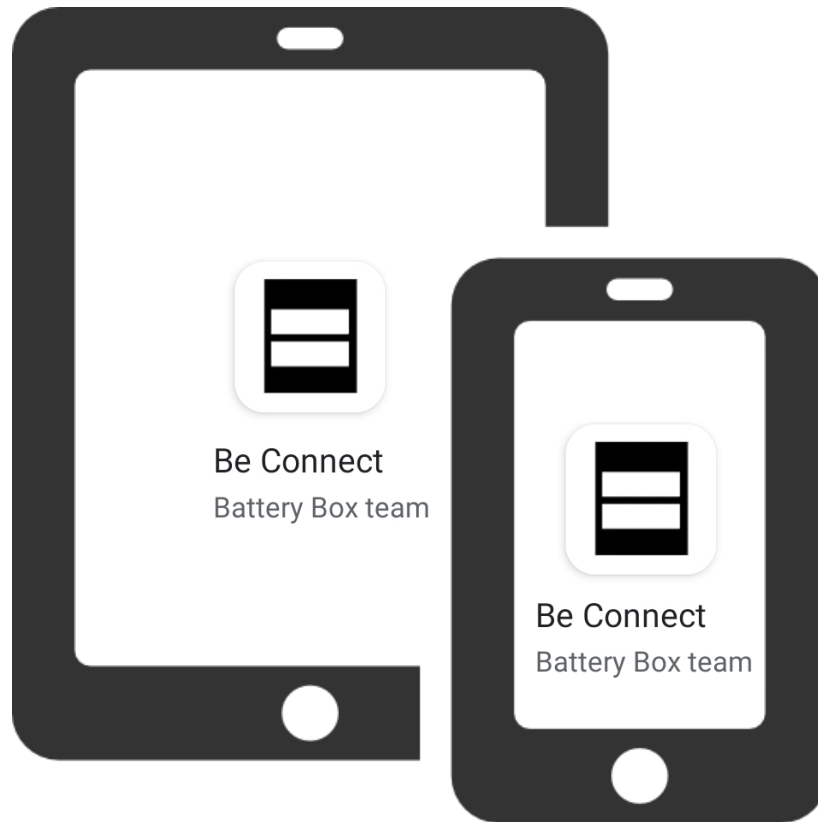

Version ≥ 2.0

Android:



Apple:



KONFIGURATION DER BATTERIE VIA APP

The image displays three sequential mobile app screens for battery configuration. Each screen features a top navigation bar with icons for 'time', 'system', 'inverter', and 'grid'. The first screen, 'time', has a 'time & date of installation' section with a text input field containing '12:00 AM 15. January' and a 'Confirm' button. The second screen, 'system', shows a visual representation of the battery system with a yellow 'HVS' box and a grey 'Battery Box' unit. It includes a 'modules' section with a 'select number' dropdown and a 'Confirm' button. The third screen, 'inverter', shows an 'inverter' dropdown menu and a 'Confirm' button.

time system inverter grid

time & date of installation

12:00 AM 15. January

Confirm

time system inverter grid

system

HVS

modules

select number

Confirm

time system inverter grid


inverter

Confirm







HVS/HVM – ERWEITERUNG

Neue Batterie
SOC $\approx$ 30%



Bestehende Batterie
SOC $\approx$ 30%

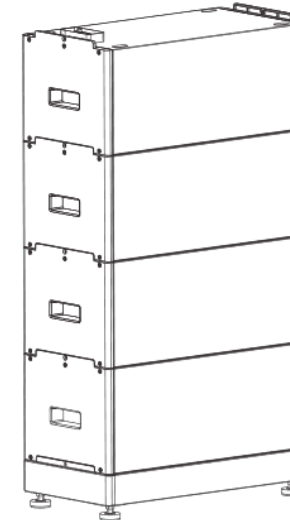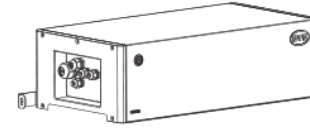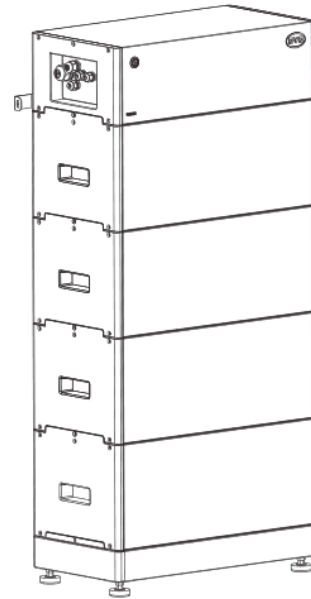


+ Neu Konfigurieren




**BALD: NEUE BCU
FÜR HVS/HVM**

EINFACHE VERKABELUNG – HVS/HVM

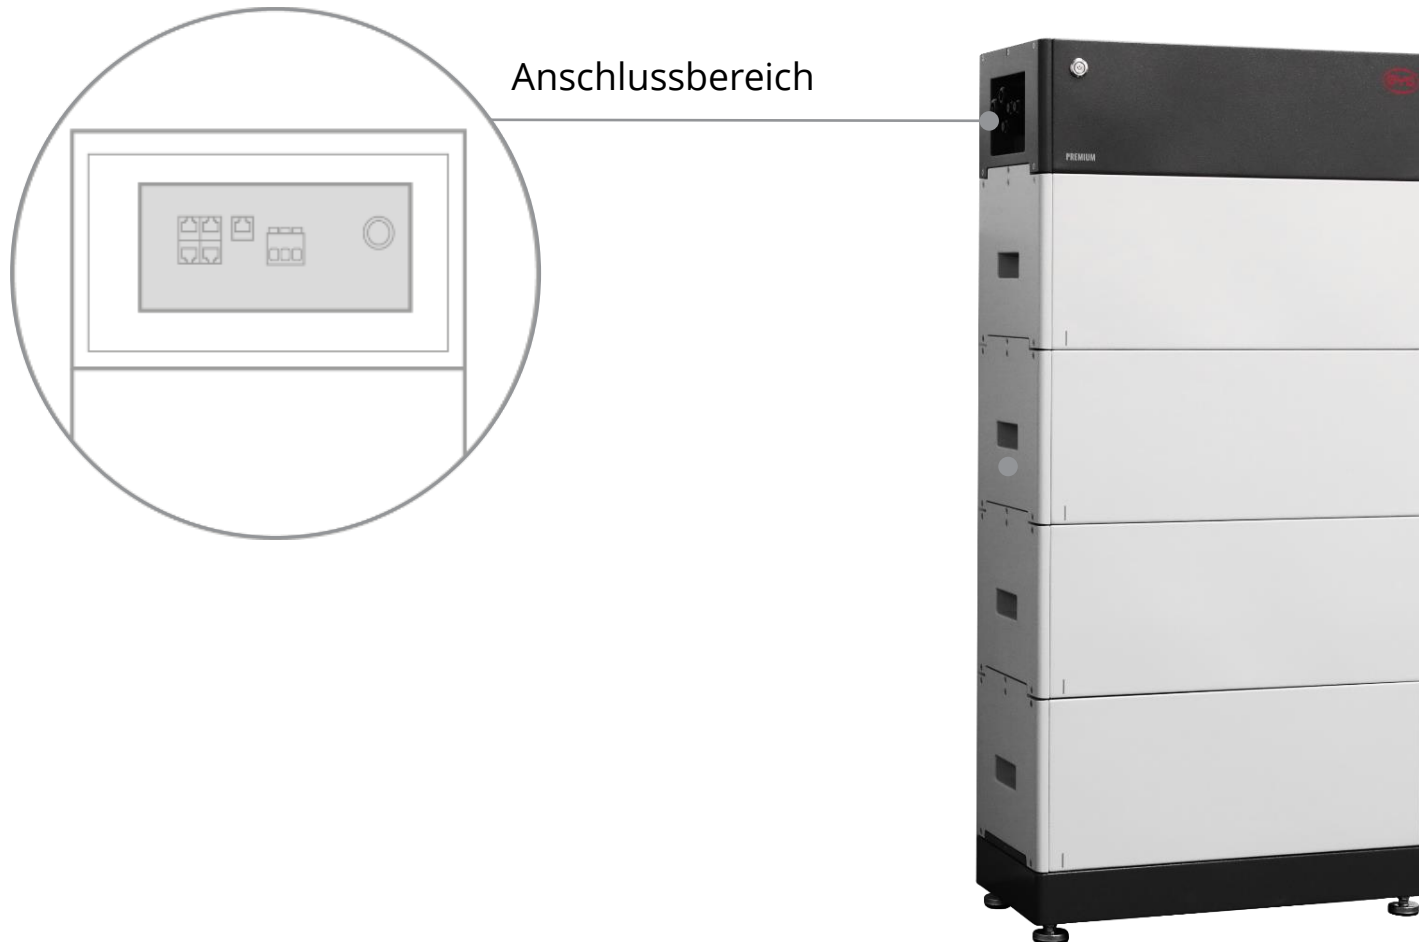


NEUE VERBESSERTERTE BCU FÜR HVS/HVM

ALTE BCU

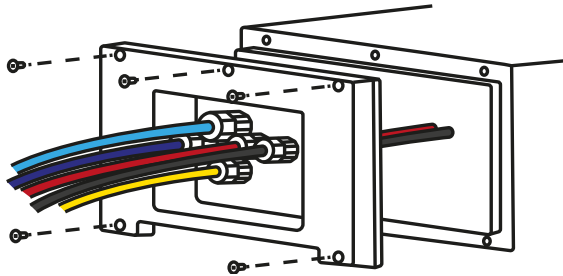


NEUE BCU

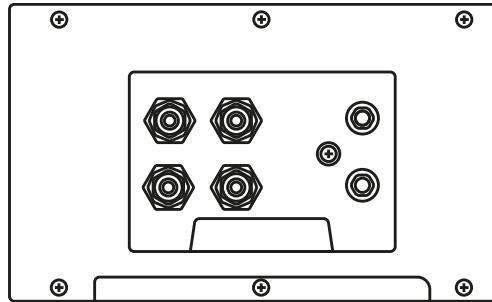

- BCU muss nicht geöffnet werden
- Standard DC Kabel
- RJ45 Kommunikationskabel
- Neue & alte Version kompatibel in Parallelschaltung

ANSCHLUSSBEREICH

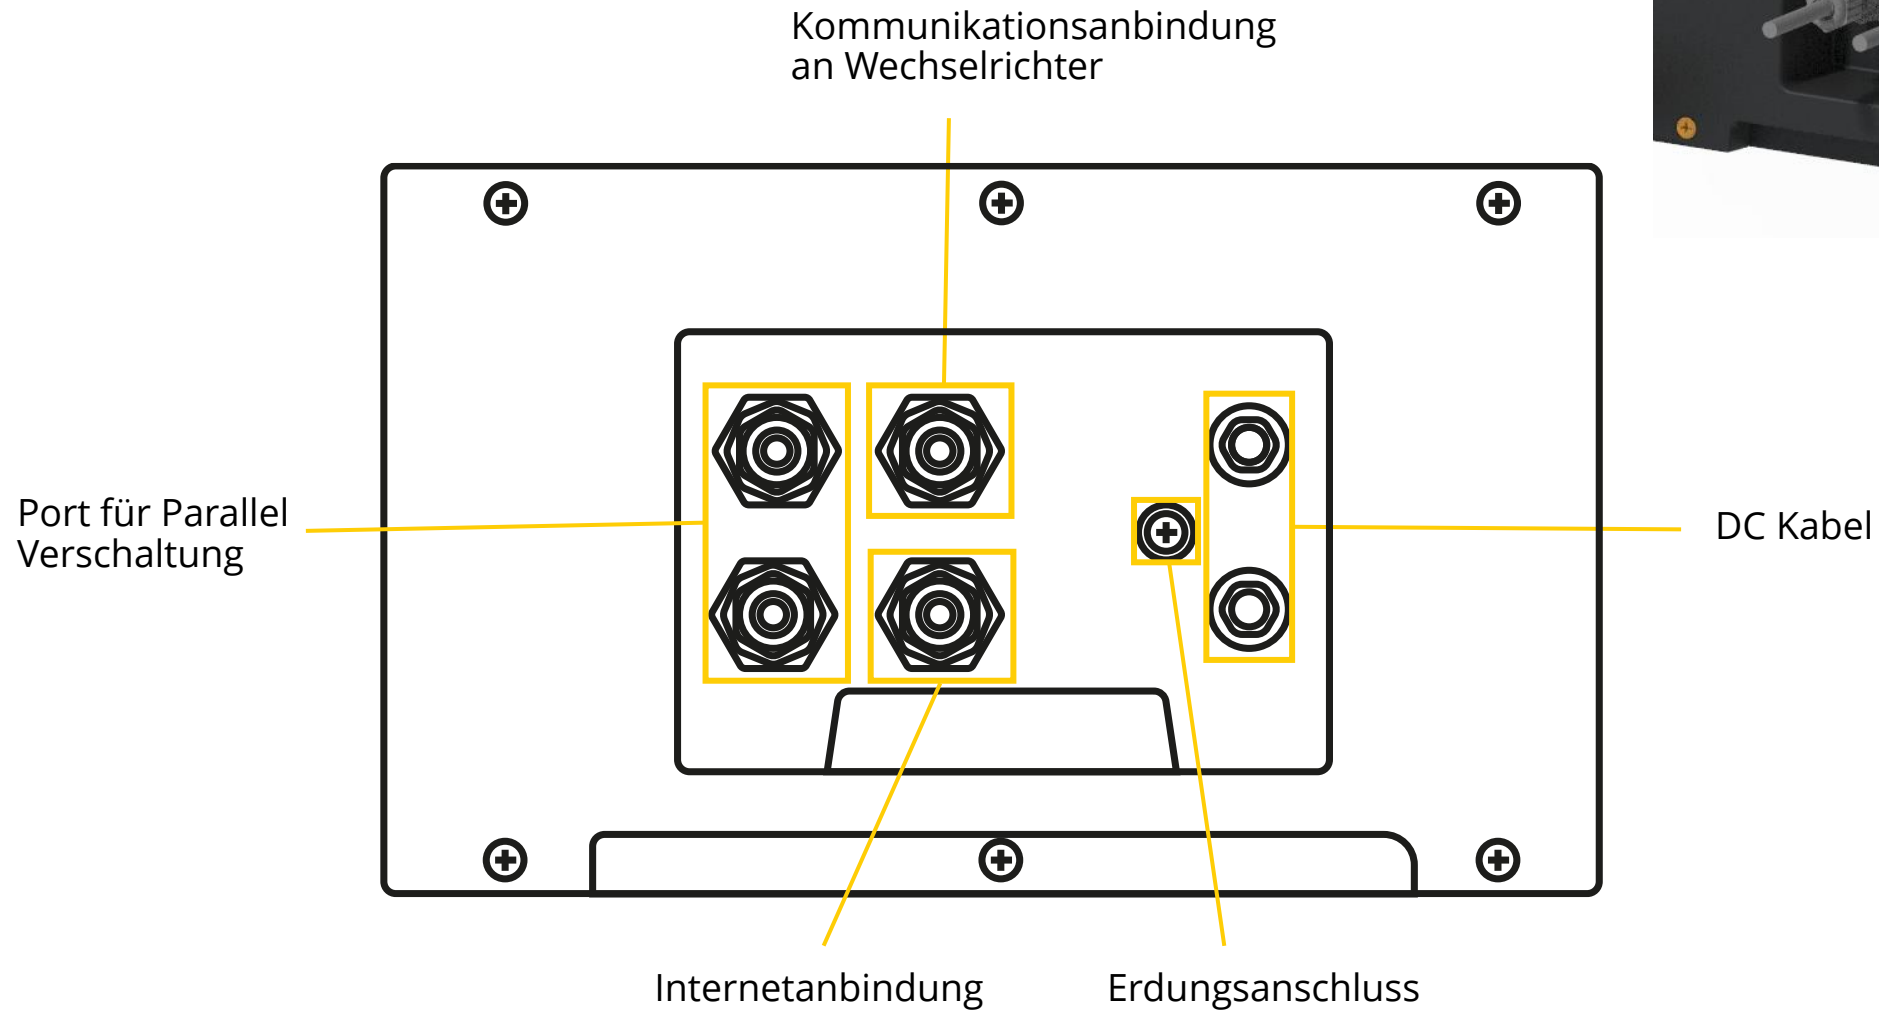




PREMIUM LVS




LVS

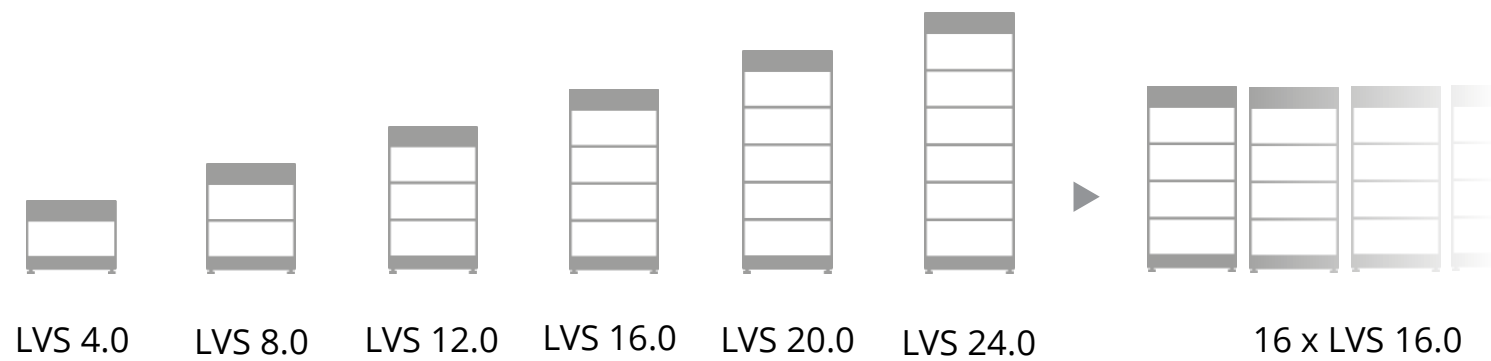

LVS - INSTALLATION

LVS +/- DC Connector
(35 / 50 / 70 mm²)



LVS Module




LVS PDU and Base



BMU - LVL/LVS

LVS - INSTALLATION

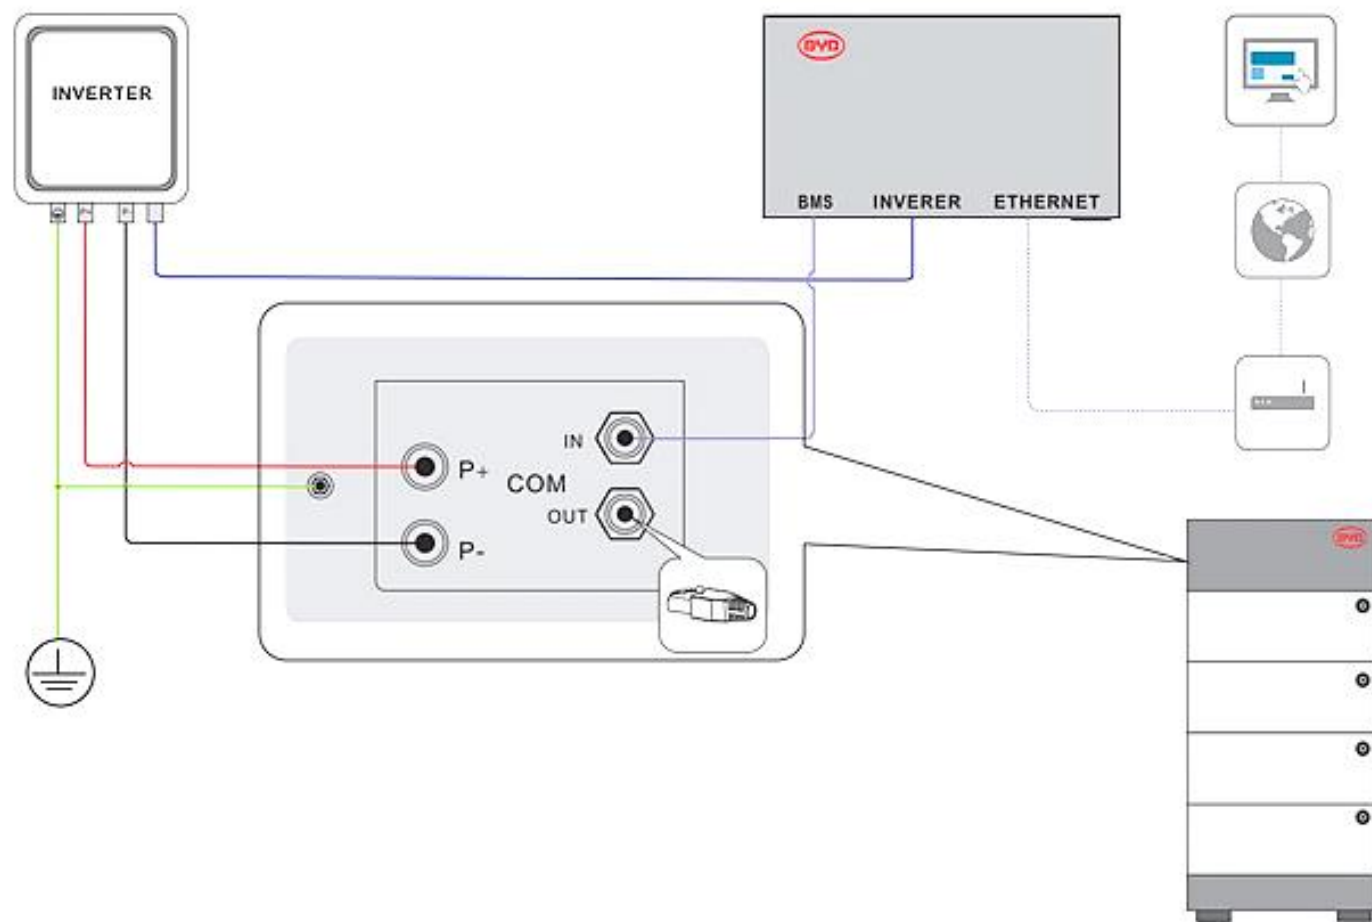



Premium LVS



A landscape photograph showing a vineyard in the foreground with rows of grapevines. In the middle ground, there is a small village with houses and trees. In the background, a line of wind turbines is visible on a hill against a sunset sky. The image is partially obscured by a white, torn-edge graphic on the left side.

PREMIUM LVL


LVL



LVL 15.4



2 x LVL 15.4

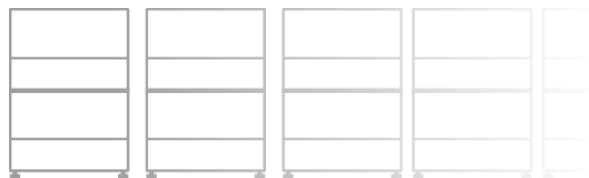

64 x LVL 15.4



 LVL





Max. 64 x LVL




1 x BMU - LVL/LVS

 Battery
 Box

LVL – INSTALLATION EINZELNES SYSTEM

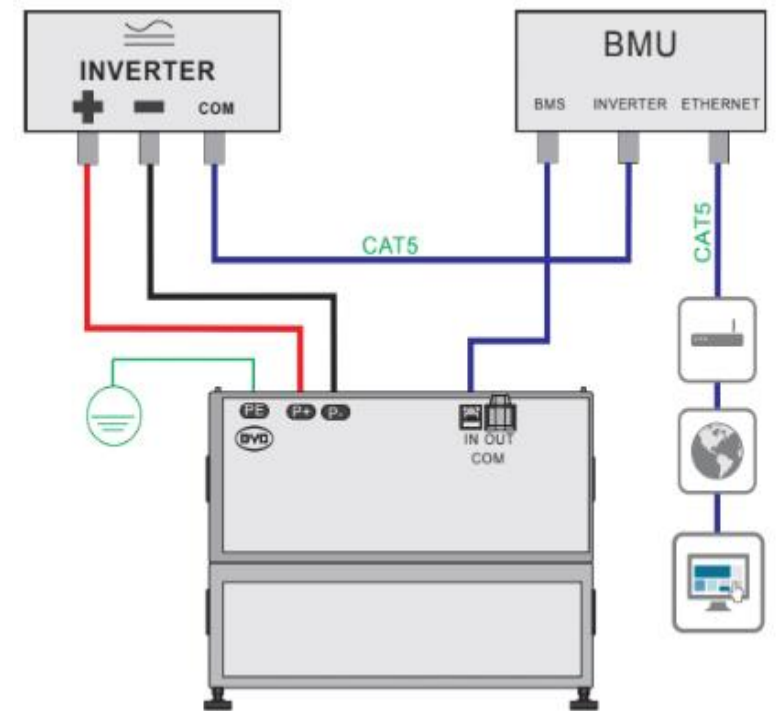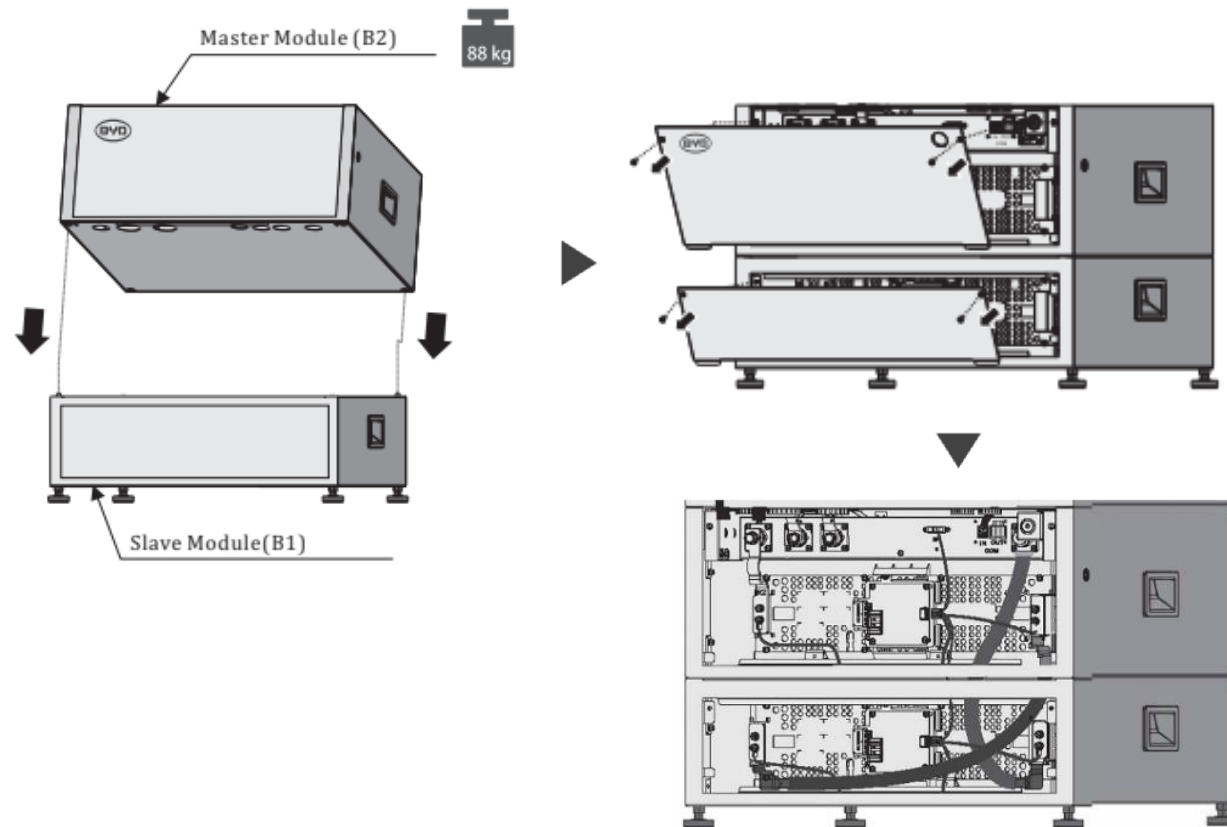

LVL – INSTALLATION MEHRERE SYSTEME

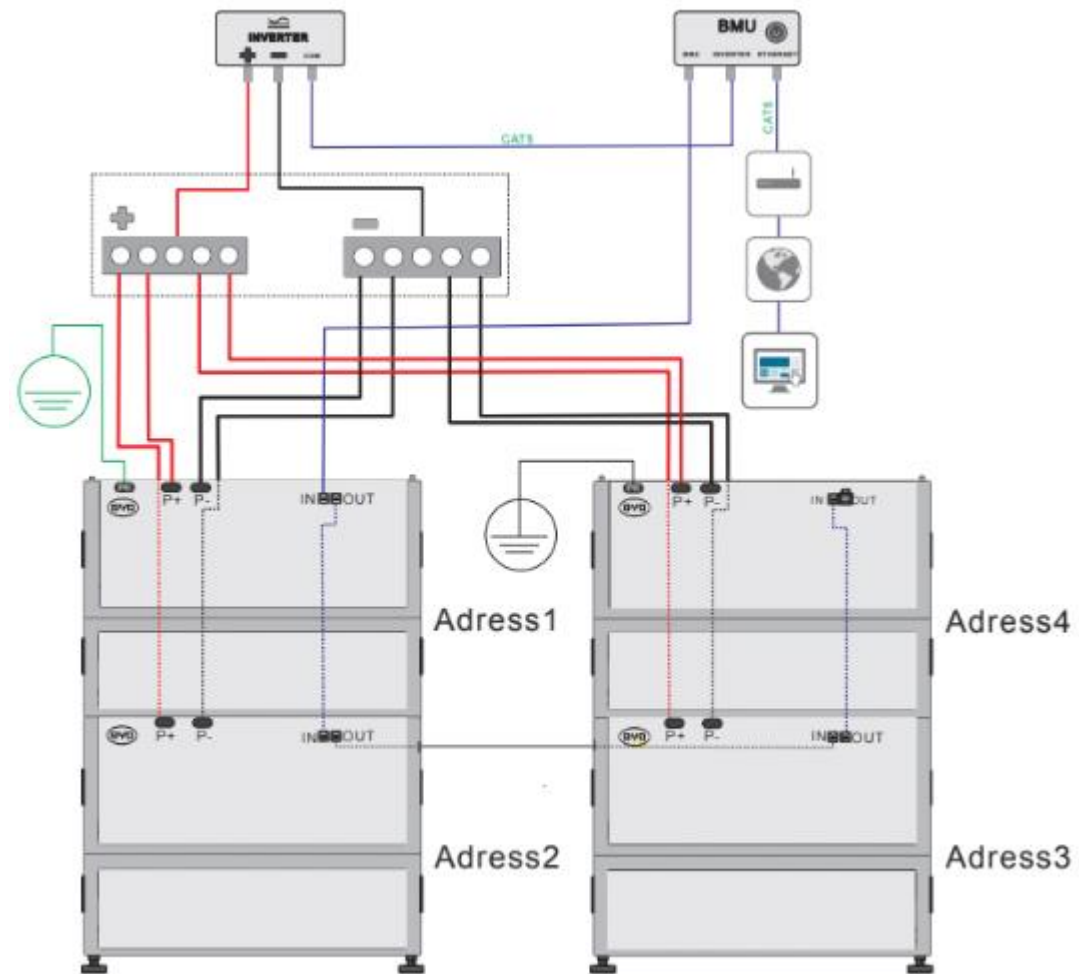



Premium LVL



BATTERY-BOX TIPPS

SERVICE LEITFADEN



BYD Battery-Box Premium HVS / HVM Service- Leitfaden und Checkliste von EFT-Systems Version 1.0

Gültig für HVS 5.1 / 7.7 / 10.2 / 12.8
HVM 8.3 / 11.0 / 13.8 / 16.6 / 19.3 / 22.1



Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version dieses Service Dokuments verwenden. (Verfügbar unter: www.eft-systems.de)

Wichtig: Die Installation und alle anderen Arbeiten oder Messungen in Kombination mit der Battery-Box Premium dürfen nur von professionellen und qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Dieser Leitfaden ist eine verkürzte Hilfe für die Battery-Box und ersetzt nicht die Originalanleitung, die Sie unter www.eft-systems.de oder www.bydbatterybox.com finden. Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Achtung: Hochspannung! Unsachgemäße Handhabung kann zu Gefahren und Schäden führen.

2.7 Spannungsmessung

ACHTUNG: Hochspannung!

Nehmen Sie die BCU herunter und messen Sie die Turmspannung am obersten Modul wie unten gezeigt. Hinweis: Die Nennspannung sollte etwa die Modulanzahl multipliziert mit 100 V (für HVS) oder die Modulanzahl multipliziert mit 50 V (für HVM) betragen. (Beispiel: 3 x HVS Modul → ca. 300 V / 5 x HVM Modul → ca. 250 V)



Wenn die gemessene Spannung erheblich vom Nennwert abweicht, überprüfen Sie bitte die elektrische Spannung an den einzelnen Modulen wie folgt:

Positiv

Negativ

Messung:



BE PARTNER

ONLINE TRAINING

Video [3/8]

eft Online Training Video DE V1.0 [3 von 3]

Später ans... Teilen

PREMIUM HVS / HVM
Online Training Video V1.0 Part 3/8

Für den Inhalt dieses Videos wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

0:00 / 0:00 1.0x

[3/8] Battery-Box Premium HVS / HVM

8 points possible (graded)

Wie hoch ist die Spannung eines HVS-Moduls?

☐ Ungefähr 50 V

☐ Ungefähr 100 V

☐ 200-500 V

BEPARTNER SHOP

Kontakt Deutsch Abmelden 0.00 BePartner Points Warenkorb (1)

BYD BATTERY-BOX PRODUKTE MARKETING PRODUKTE


Katalog durchsuchen

BE PARTNER
BE PART OF THE COMMUNITY
Nutzen Sie die vielen Vorteile des BePartner-Programms und registrieren Sie Ihre Systeme, um mehr BePartner-Punkte zu sammeln.


BELIEBTE ARTIKEL

			
HVS Modul	HVM Modul	LVL 15.4	LVS Modul

BE PARTNER – DIREKT STARTEN



Als Installateur
registrieren

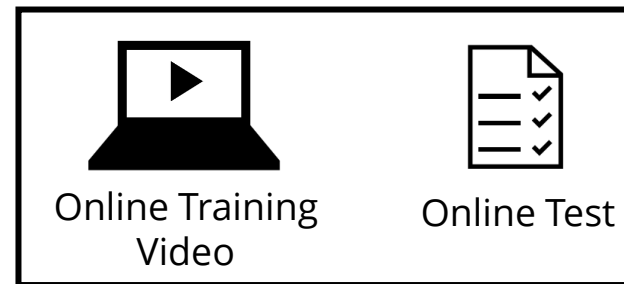

Online Training




Systeme
registrieren

WWW.BYDBATTERYBOX.COM // WWW.EFT-SYSTEMS.DE



BYD COMMERCIAL

Zielerreichungsgrad bei jährlich installierter Photovoltaik

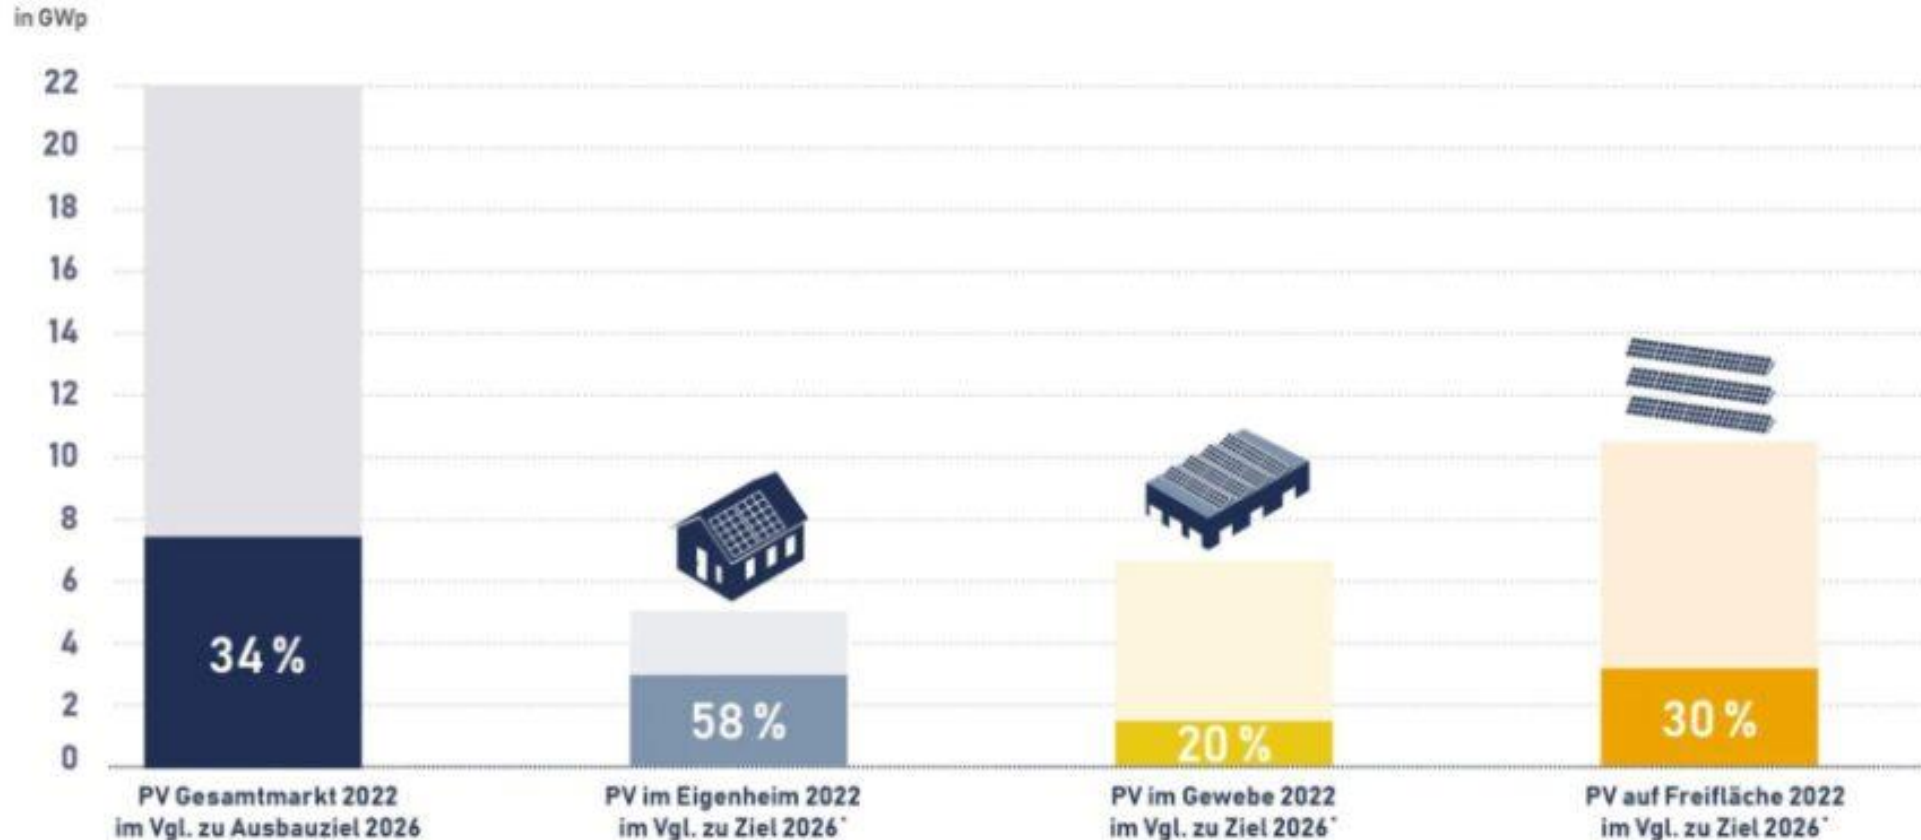

Quelle: BSW auf Basis Marktstammdatenregister (Inbetriebnahmedatum der PV-Einheit) Stand 27.06.2023, EEG 2023.

*Notwendiger Beitrag einzelner Marktsegmente nach eigener Schätzung auf Basis EEG 2023

GEWERBE- & GROßSPEICHER

WARUM


Kosteneinsparungen
Energiesicherheit
Nachhaltigkeit
...

WIE

Erneuerbarer Eigenverbrauch
Time of Use, Load Shifting &
Peak shaving
Netzstützung & Vermeidung von
Netzausbau
Notstrom und OFF-Grid
...

WO

Unternehmen & Industrie
EV-Ladeinfrastruktur
Netzbetreiber &
Versorgungsunternehmen
Erneuerbare Kraftwerke
...

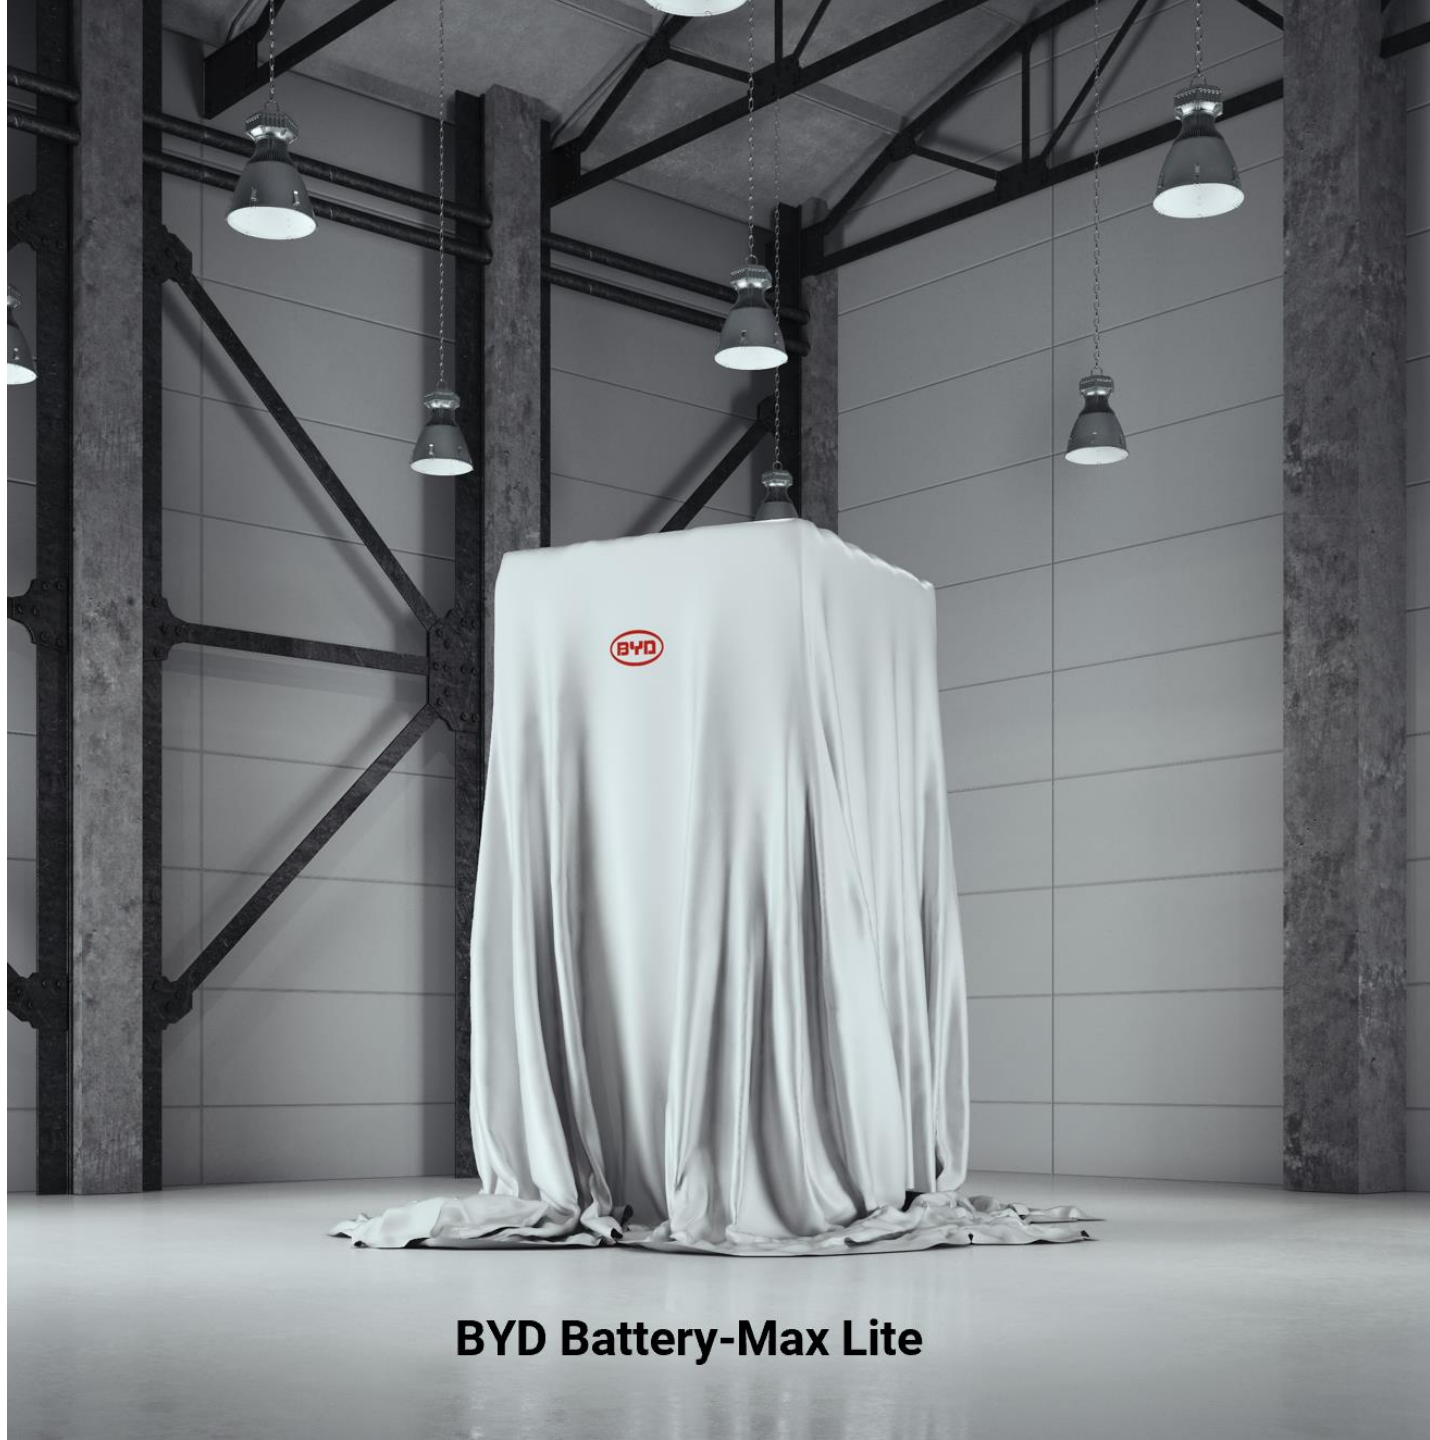

BYD Battery-Max Lite







ANWENDUNGSBEREICHE

Eigenbedarfserhöhung

z.B. Wohnsiedlungen, Gewerbe (Handel)

Mieterstrommodell

Peak-Shaving

z.B. Produzierendes Gewerbe

Ladeinfrastruktur

z.B. Autohäuser, Gewerbe, Hotels

Notstrom & OFF-Grid




BATTERYMAX LITE

- 30 - 90 kWh pro Rack
- Bis zu 64x parallel (5,7 MWh)
- Outdoor rated
- -20°C bis +50 °C
- Offenes EMS Protokoll
- Flexible Wechselrichter



BATTERYMAX LITE

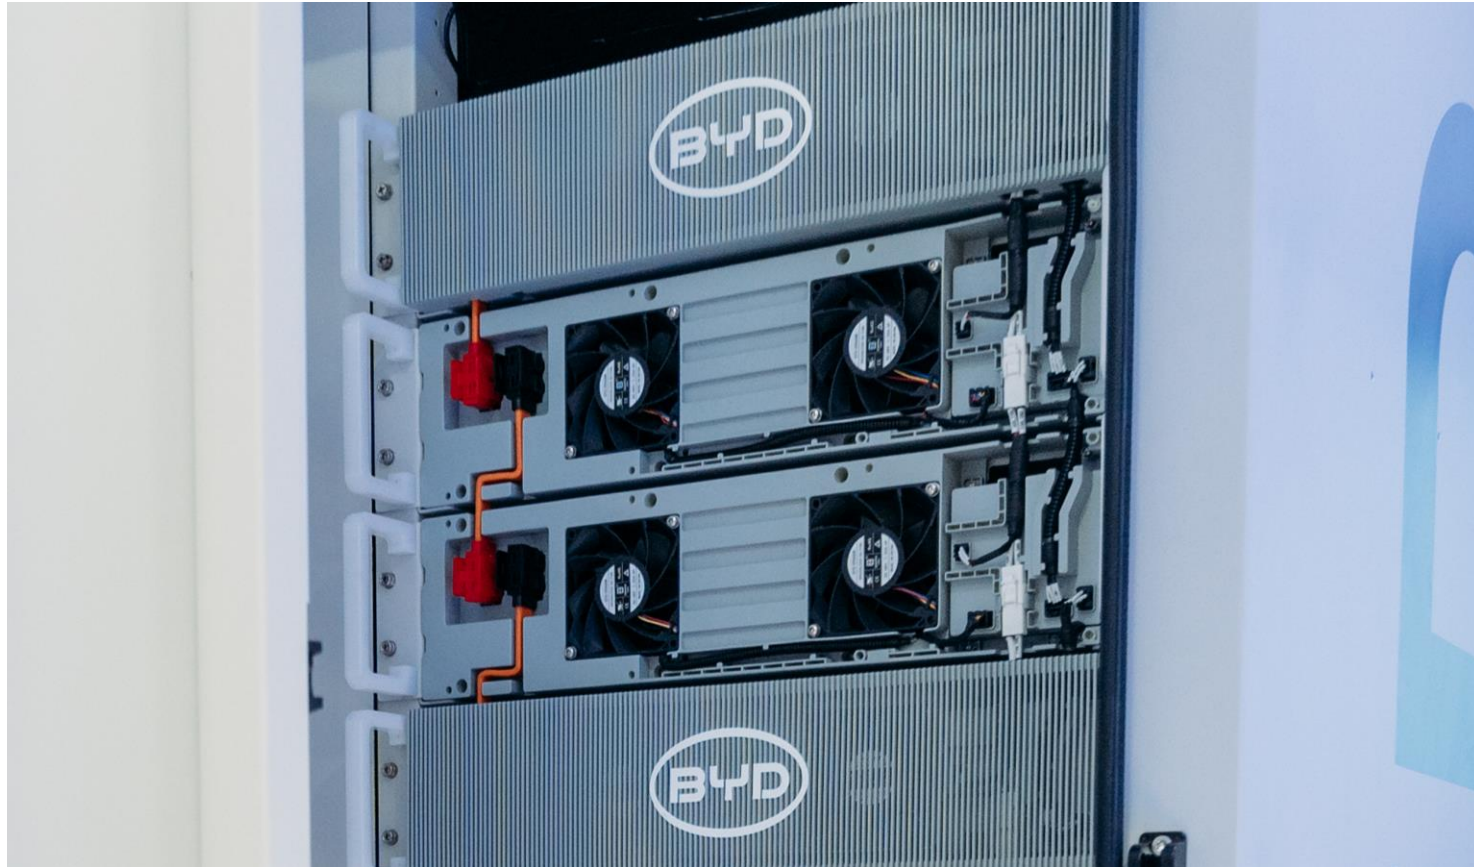

■ Battery
□ Box

LÖSUNG: BYD BATTERY



MC Cube (Q1 2023)

Version:	4h (0.25C)	2h (0.5C)
Hohe Kapazität:	500 kWh	434 kWh
Hohe Leistung:	125 kW	217 kW
Kompakt:	1130 x 1203 x 2521 mm	
Qualität:	BYDs führende LFP Batterietechnologie	
Flexibel:	Außengehäuse (- 30 bis 55 °C)	
Sicher: BYDs 16 jährige Erfolgsbilanz - 0 Sicherheitsvorfälle		




Energy Storage



Ultra-high safety



Ultra-high energy density

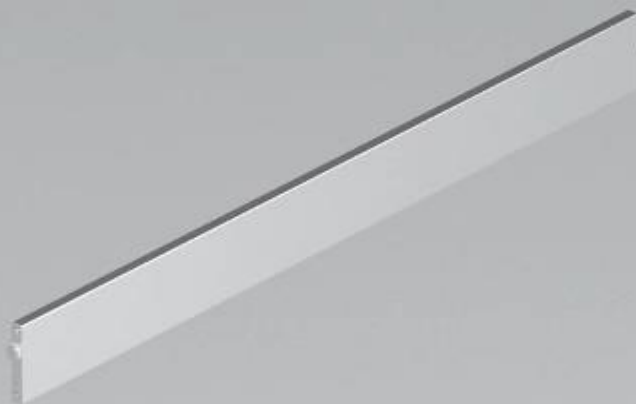

Ultra-long life



Ultra-high strength

ultra-long life, ultra-high energy density and ultra-high strength.

BYD: LÖSUNGEN FÜR JEDE ANWENDUNG MIT MEHR ALS 14 GWH WELTWEIT



UK Reactive Power 100MWh

Containerized storage



US PV+Storage 1.75GWh

Cell to Pack CTP




First deliveries Q3 2023

Cell to System CTS

KOMPLETTER SYSTEMSUPPORT VON INSTALLATION BIS LEBENSENDE

EFT-Systems

SERVICE FÜRS KOMPLETTSYSTEM
GARANTIE VON DEN MARKTFÜHRERN
PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG
OPTIONALE VOR-ORT UNTERSTÜTZUNG

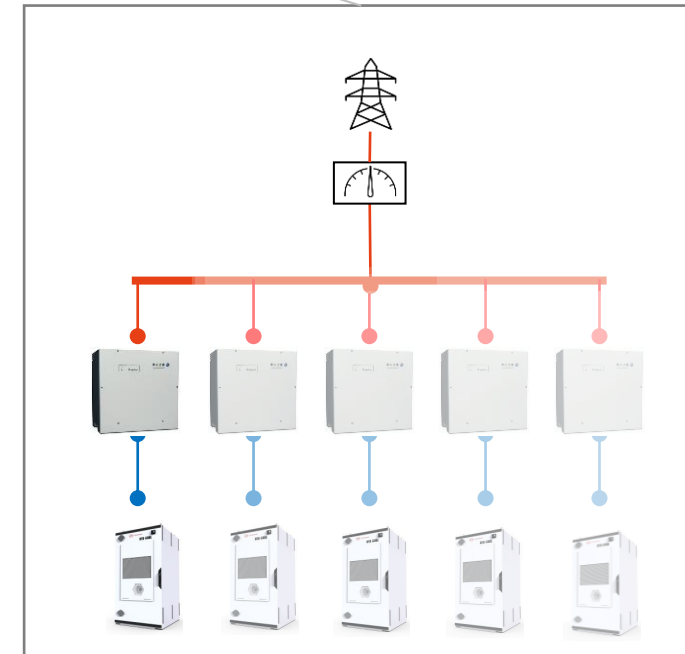

EFT-Systems: Offizieller BYD BatteryBox Partner mit >800.000 supporteten erfolgreichen Systemen

 Battery
 Box



BYD AUTO





Konsequent: Lithium-Eisenphosphat (LFP)



> 7.000.000

> 15 Jahre

> 1.000.000 km
(einzelne Fahrzeuge)

Bewährt.





BYD

BATTERY-BOX

EINFACH FLEXIBEL
4-100 kWh

1 2 3 4

VISIT US
AT BOOTH
B1.130

BYD AUTO – JETZT AUCH IN EUROPA!

Kontakt für Infos und ggf. Rabatte:

auto@eft-systems.de



ATTO3



HAN



TANG



DOLPHIN



SEAL



SEAL U



| PRÄSENTATION HERUNTERLADEN



<https://events.eft-systems.de/ae57e9740e>



www.bydbatterybox.com
www.eft-systems.de



BYD Battery-Box



<https://events.eft-systems.de/ae57e9740e>

